


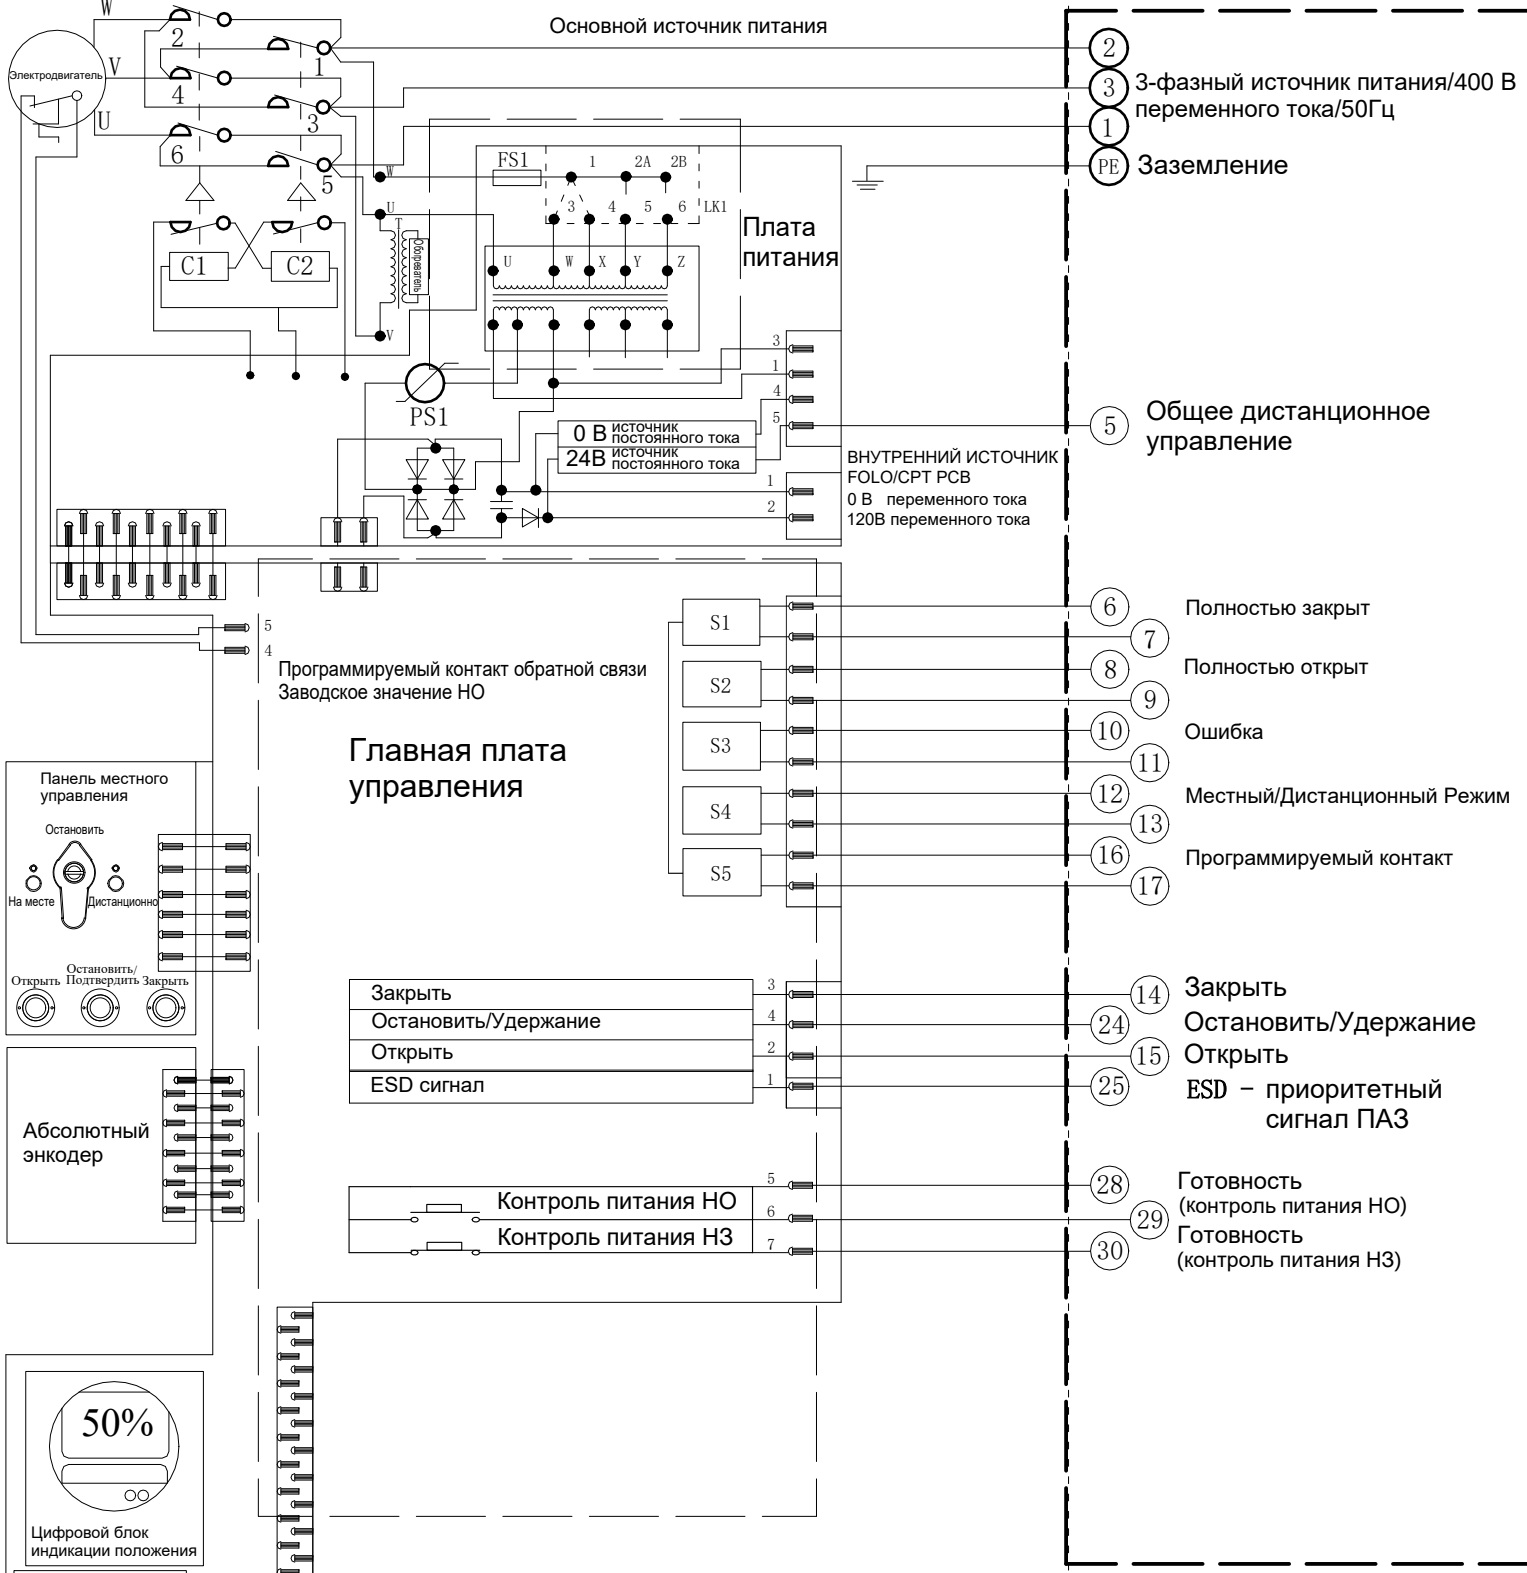

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 3
- 1
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8
- 9
- 10 Ошибка
- 11
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13
- 16 Программируемый контакт
- 17
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 28 Готовность (контроль питания НО)
- 29 Готовность (контроль питания НЗ)
- 30
- 22 + 4-20mA Выход
- 23 -


Аналоговый вход и выход обеспечивается с помощью Folomatic&CPT

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№8-400-24-6-N-3
Серия
VADQM006-030/100-200

Hitewell

Схема подключения VADQM006-030/100-200(400В+4-20)

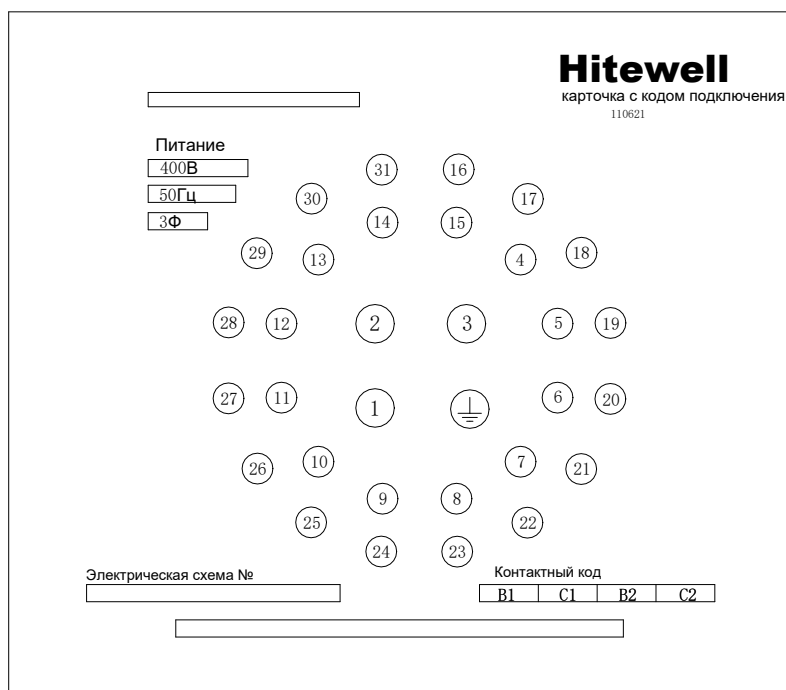

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑳
Контроль питания НО	㉔
Контроль питания НЗ	㉕
Внутри привода	③0
+	㉒
4-20mA Выход	㉓
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑰
Программируемый контакт (S5)	⑱