



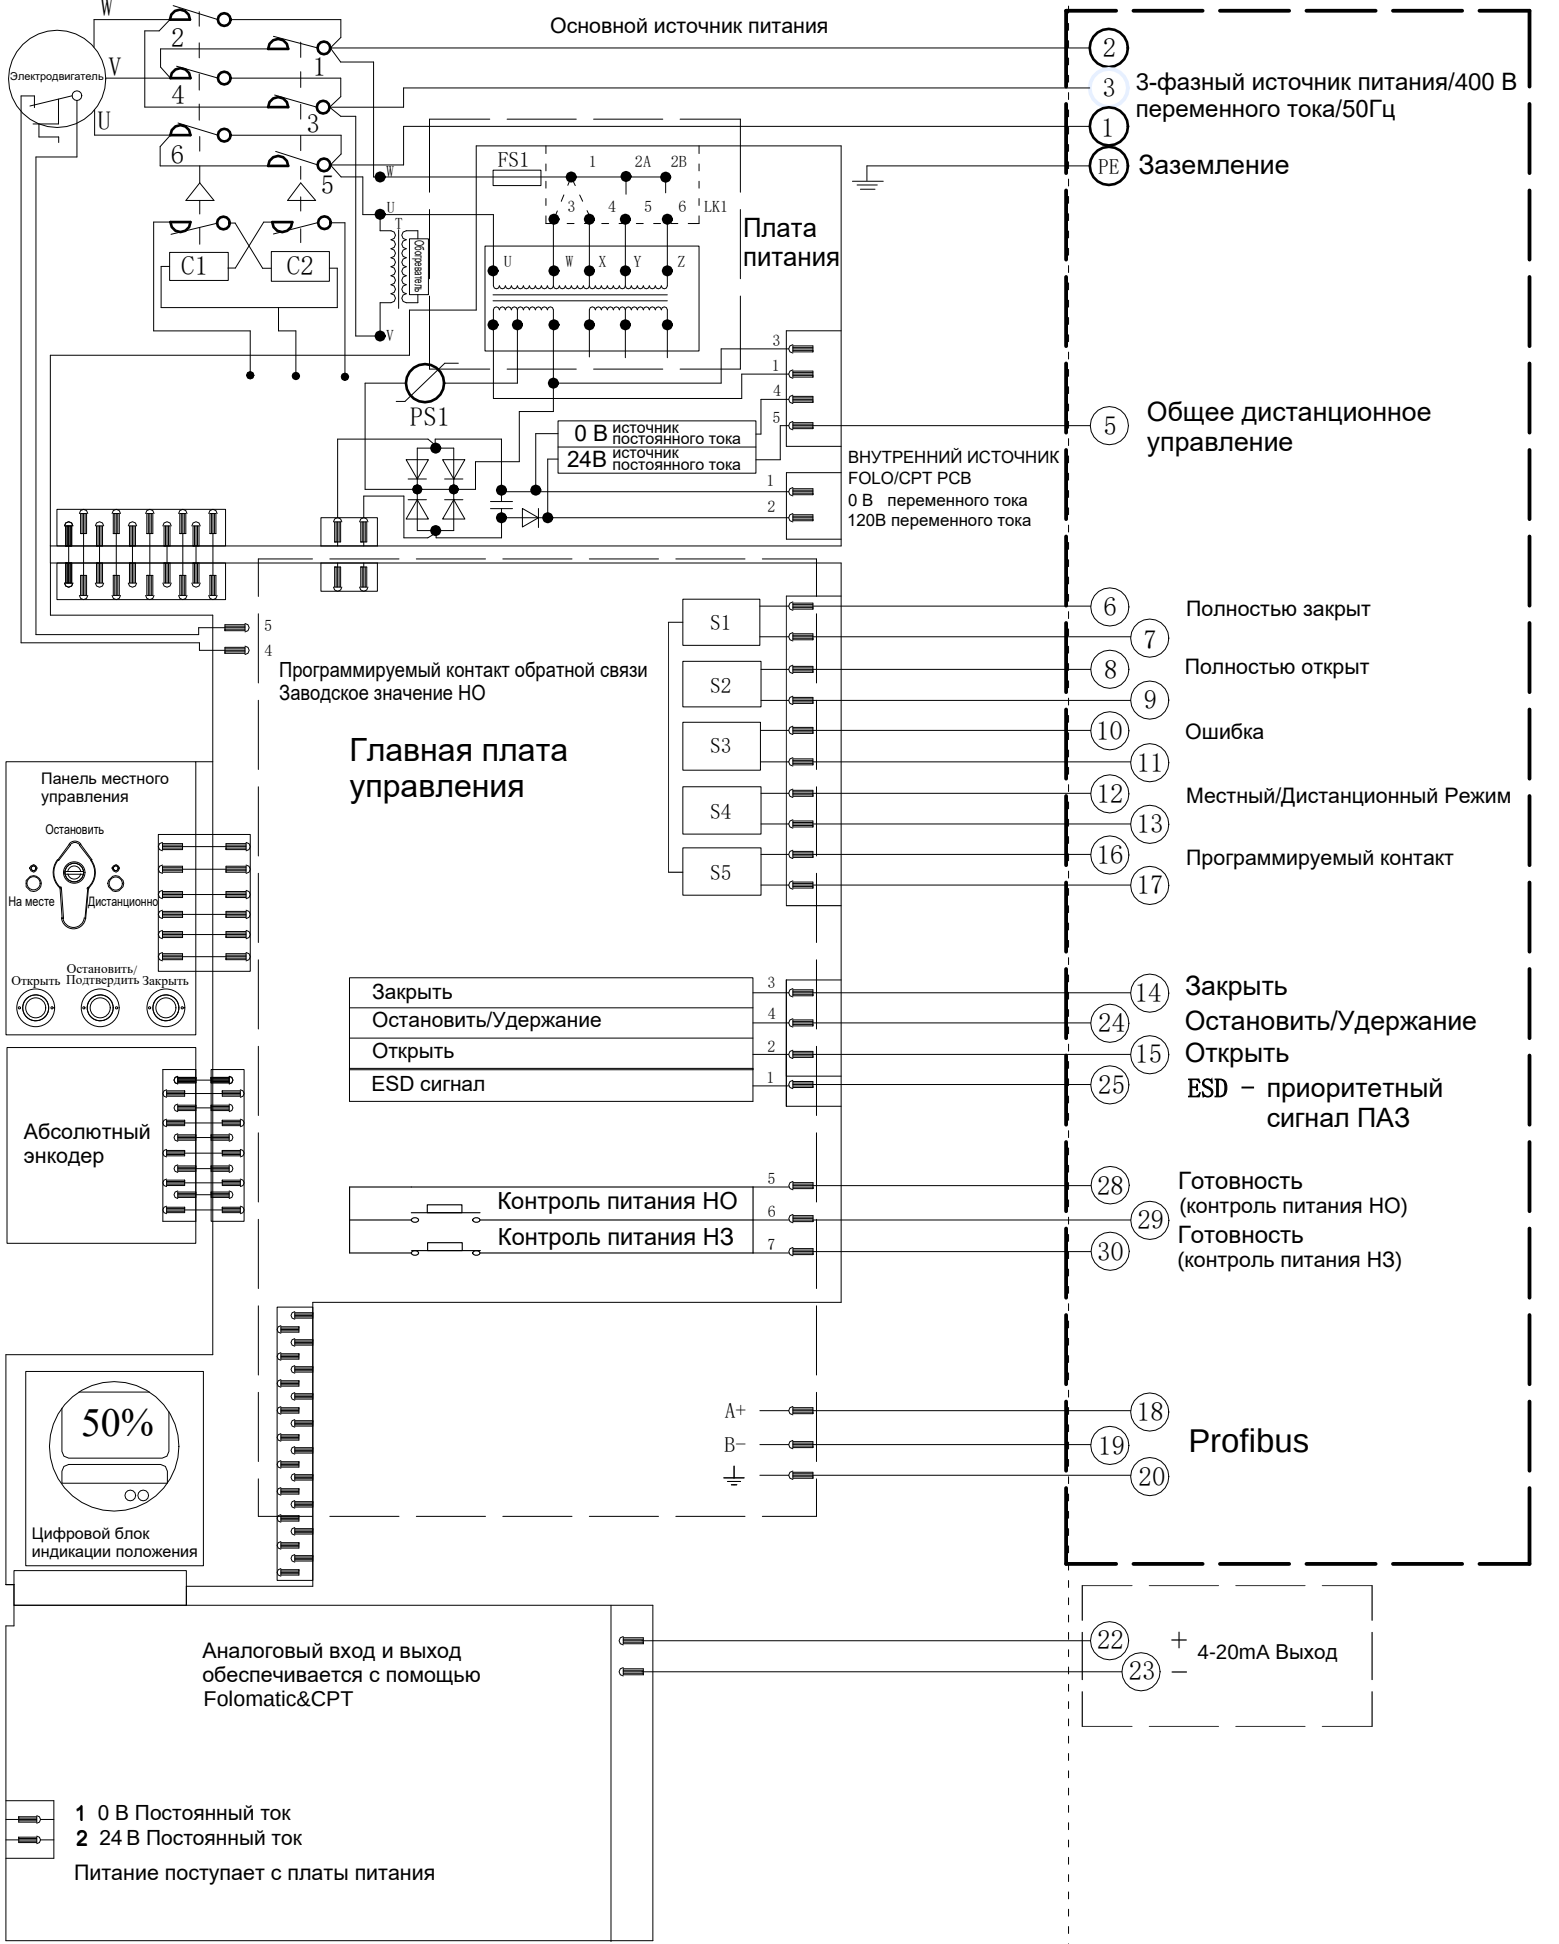

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11 Программируемый контакт
- 12 Программируемый контакт
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 16 Программируемый контакт
- 17 Программируемый контакт
- 18 Программируемый контакт
- 19 Программируемый контакт
- 20 Программируемый контакт
- 21 Программируемый контакт
- 22 Программируемый контакт
- 23 Программируемый контакт
- 24 Программируемый контакт
- 25 Программируемый контакт
- 26 Программируемый контакт
- 27 Программируемый контакт
- 28 Программируемый контакт
- 29 Программируемый контакт
- 30 Программируемый контакт

Электрическая схема
№8-400-24-6-PR-3
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200(400В+4-20)

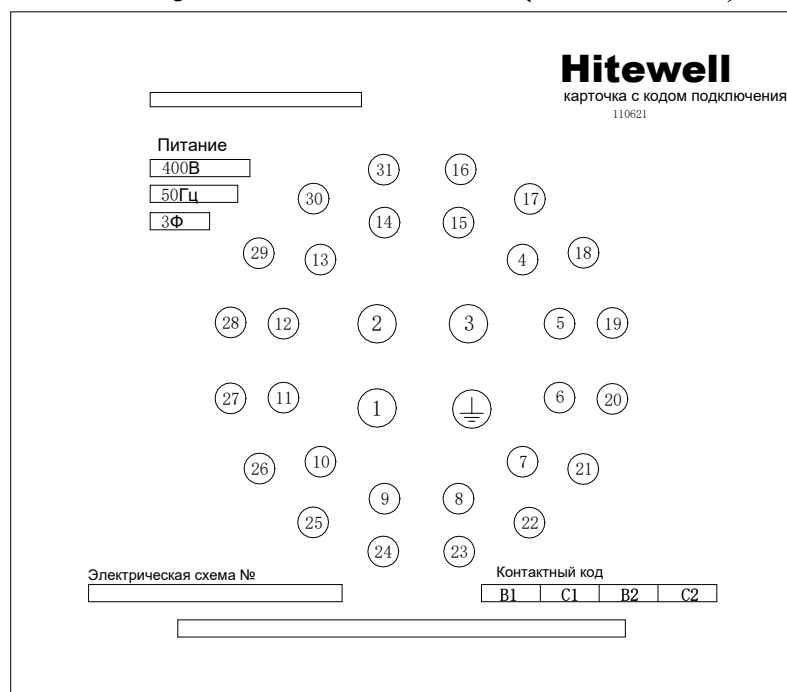

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закрыть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
	10
Контроль питания НО	11
Контроль питания НЗ	12
Внутри привода	13
4-20mA Выход	14
	15
Полностью закрыт (S1)	16
	17
Полностью открыт (S2)	18
	19
Ошибка (S3)	20
	21
Местный/дистанционный (S4)	22
	23
Программируемый контакт (S5)	24
	25
A+ Profibus	26
B-	27
Ground	28