



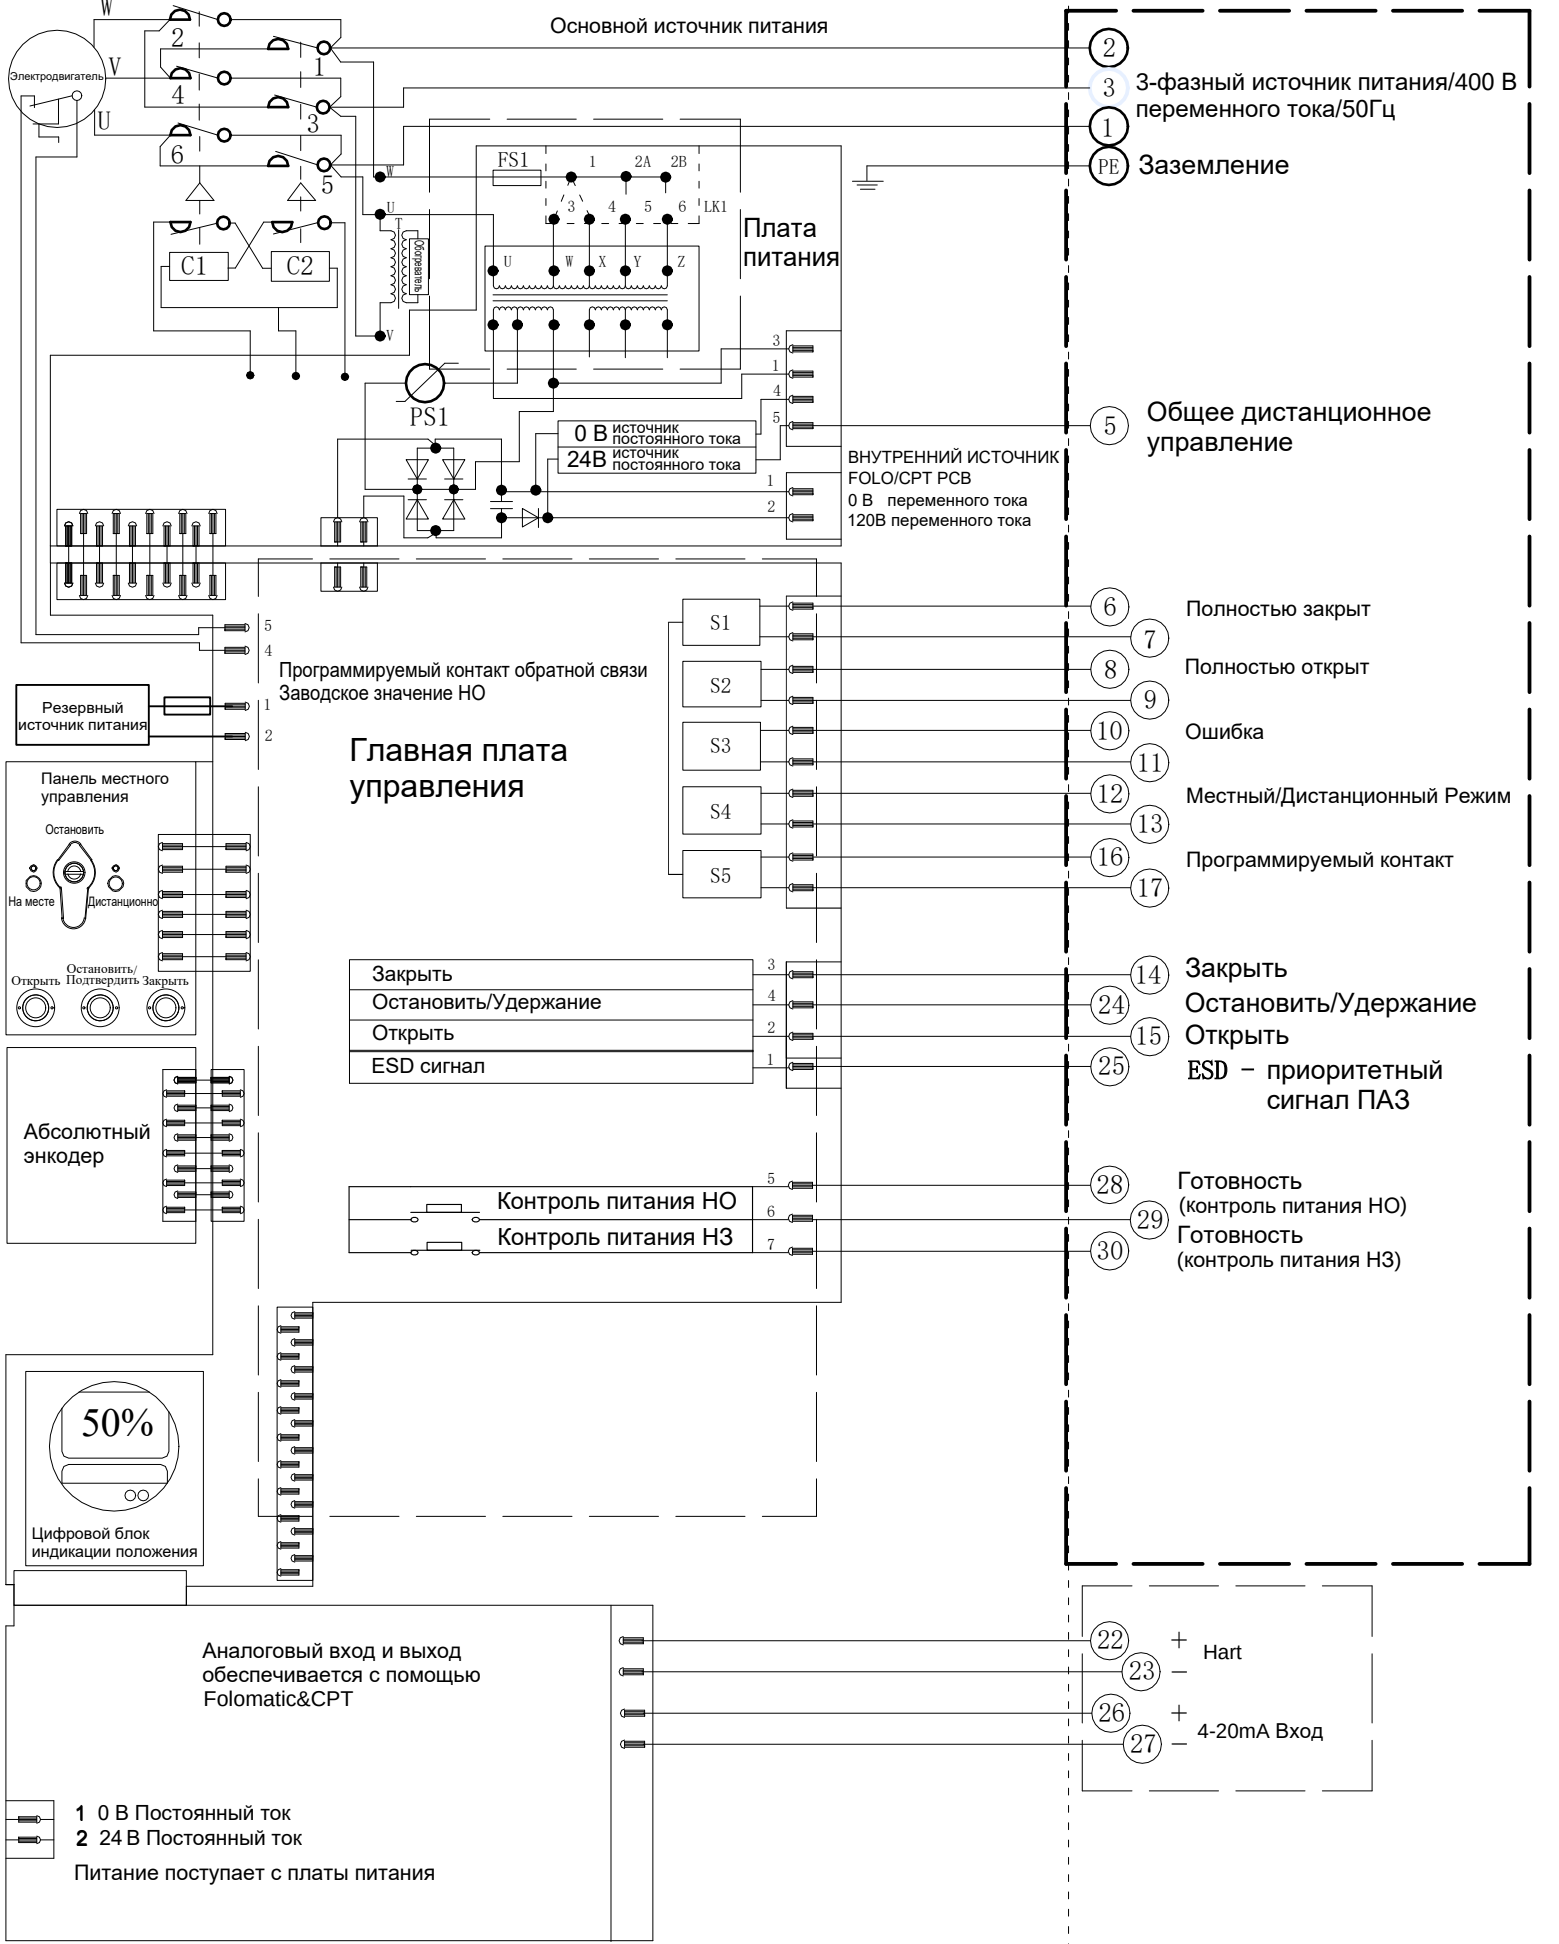

Электрическая схема
№8-400В-24-6-HR-2
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200
(400В+4-20+HART)

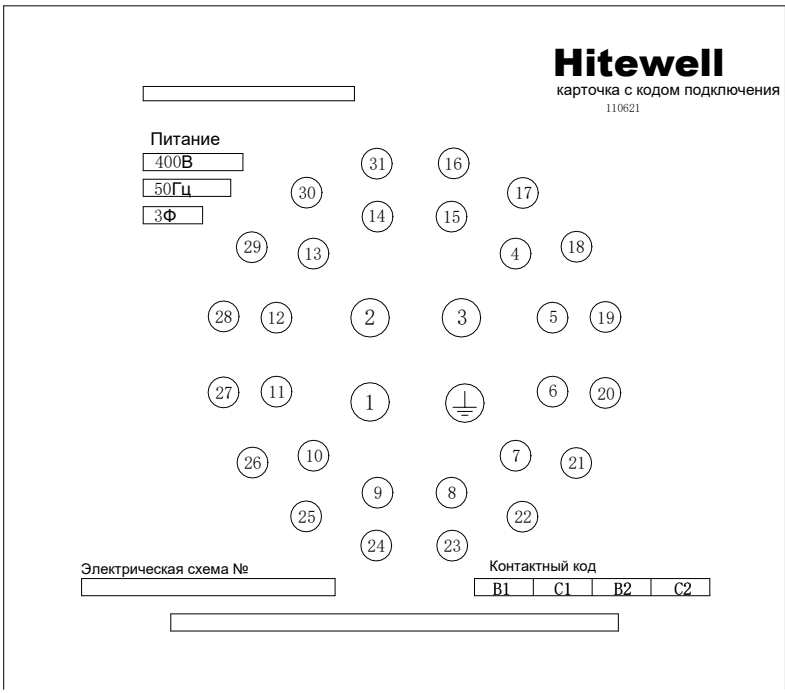

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	①4
Открыть	①5
Удержание/Остановить	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Hart	②2
4-20mA Вход	②3
	②6
	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑬
	⑬