



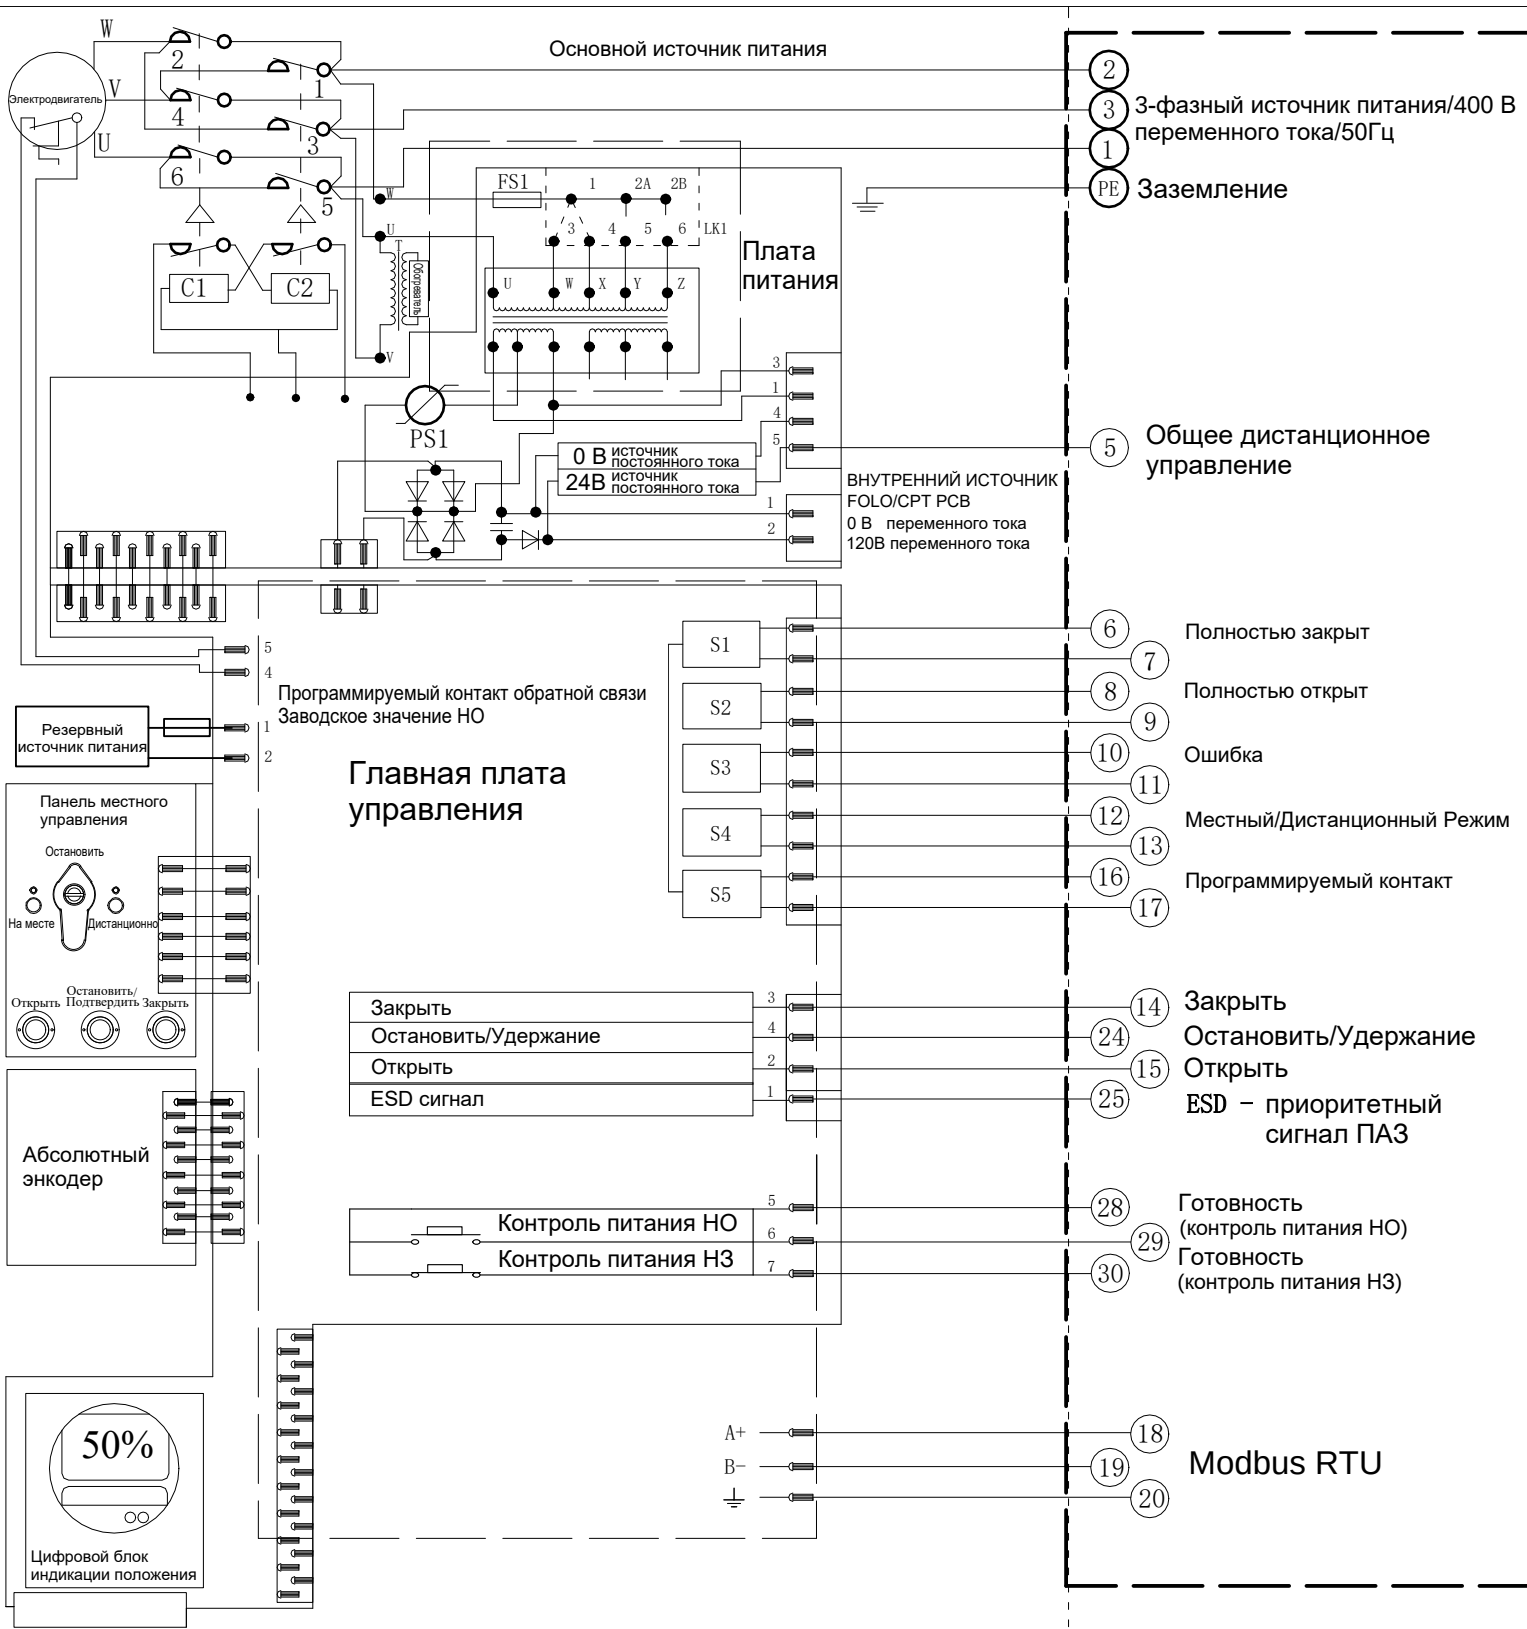

Электрическая схема
№ 8-400В-24-6-MR-0
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (400 В+ Modbus RTU)

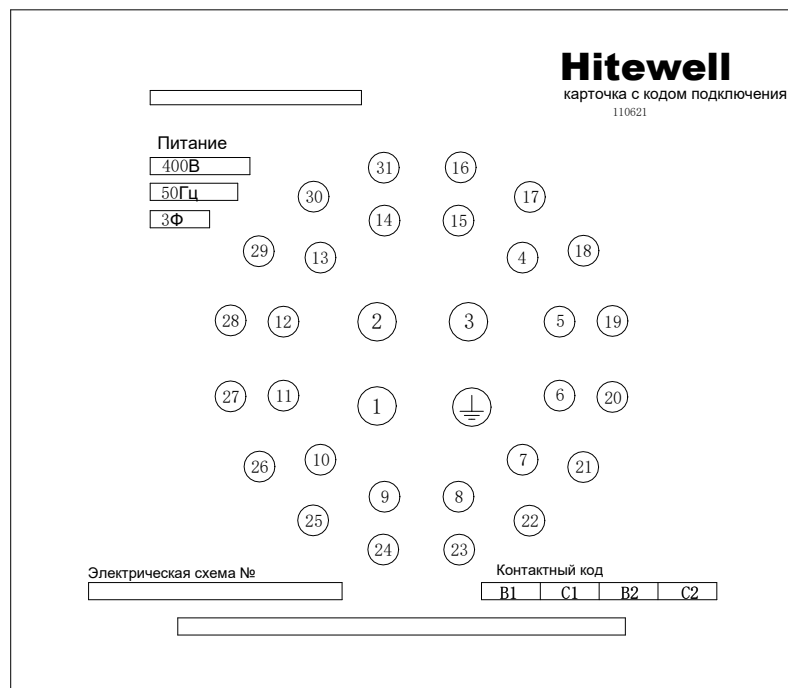

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	⑳4
Контроль питания НО	⑳8
Контроль питания НЗ	⑳9
Внутри привода	⑳0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬6
	⑬7
A+ Modbus RTU	⑬8
B-	⑬9
⊥	⑬0