


Схема подключения SAL (220 В переменного тока)

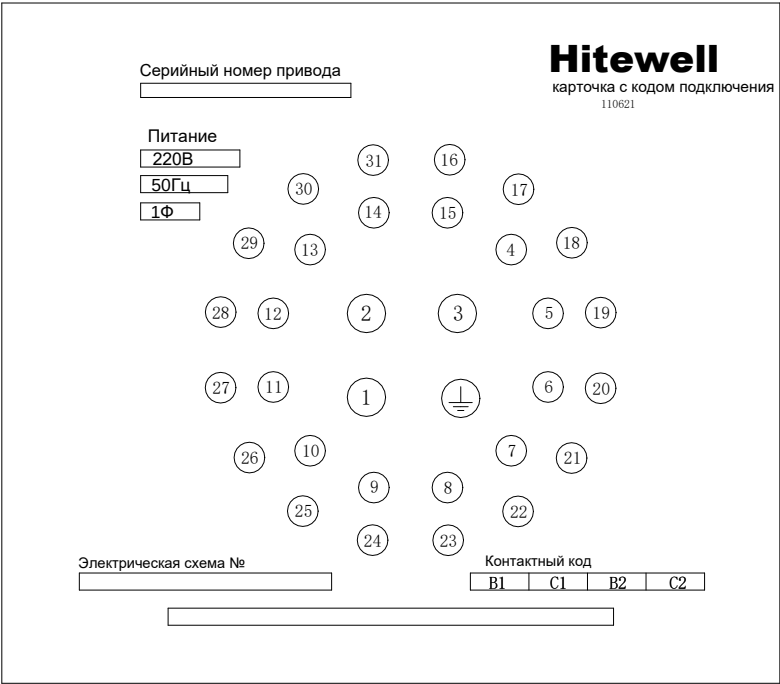

Внутренний привод

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	①4
Открыть	①5
Удержание/Остановить	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
4-20mA Вход	②2
	②3