



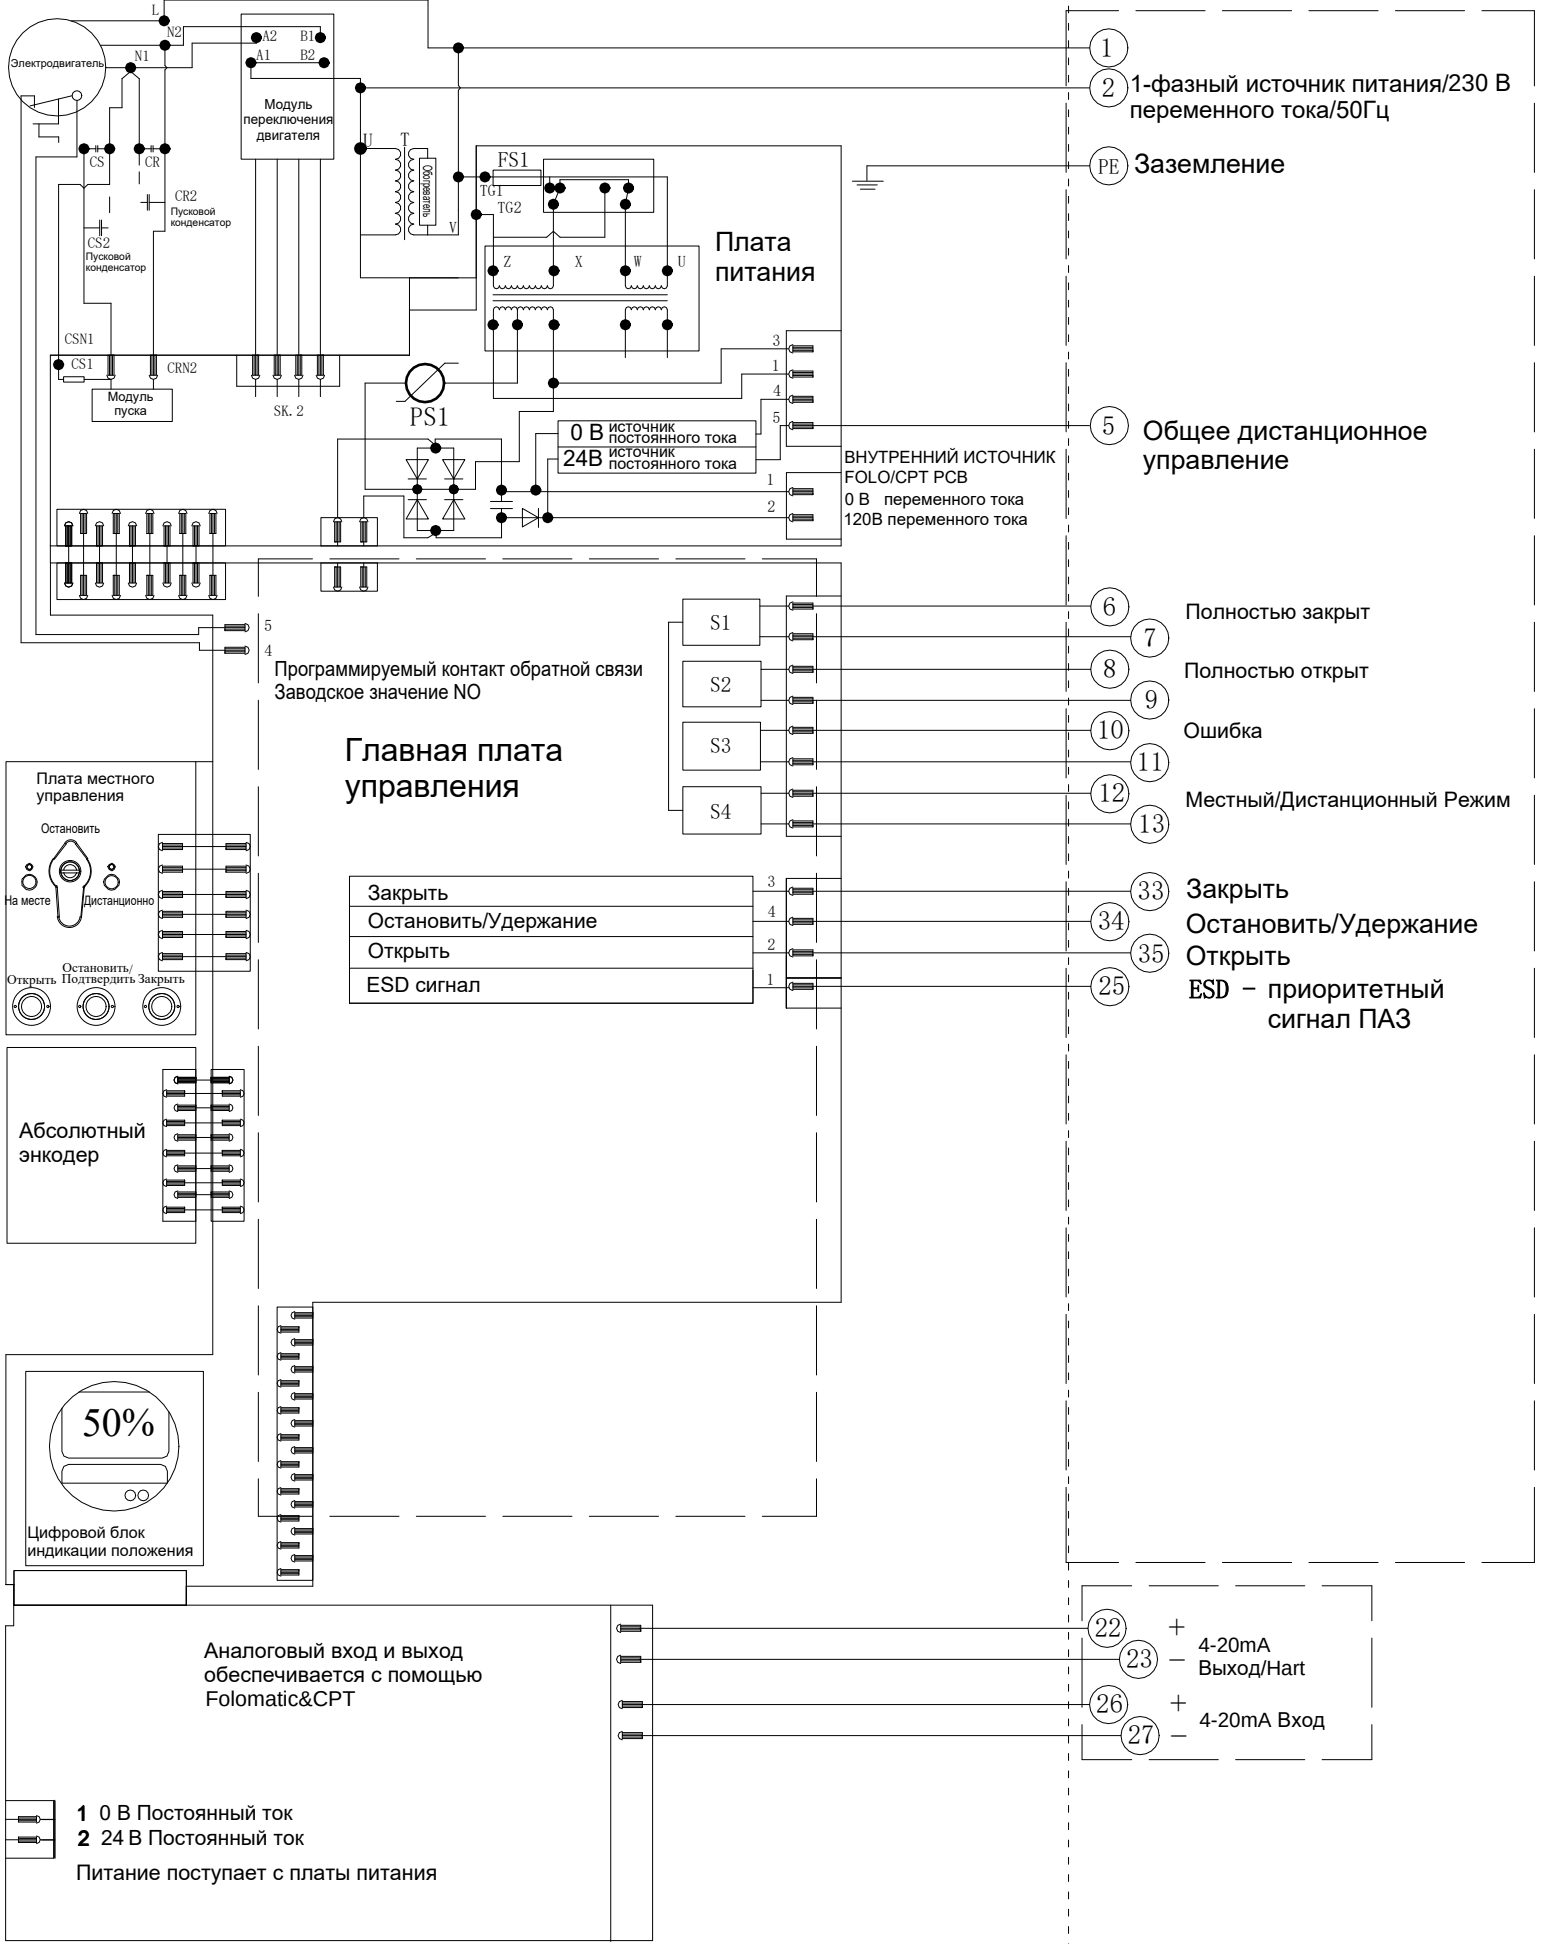

Электрическая схема
4-230-24-4-HR-1
Серия SAL

Схема подключения SAL (230В)

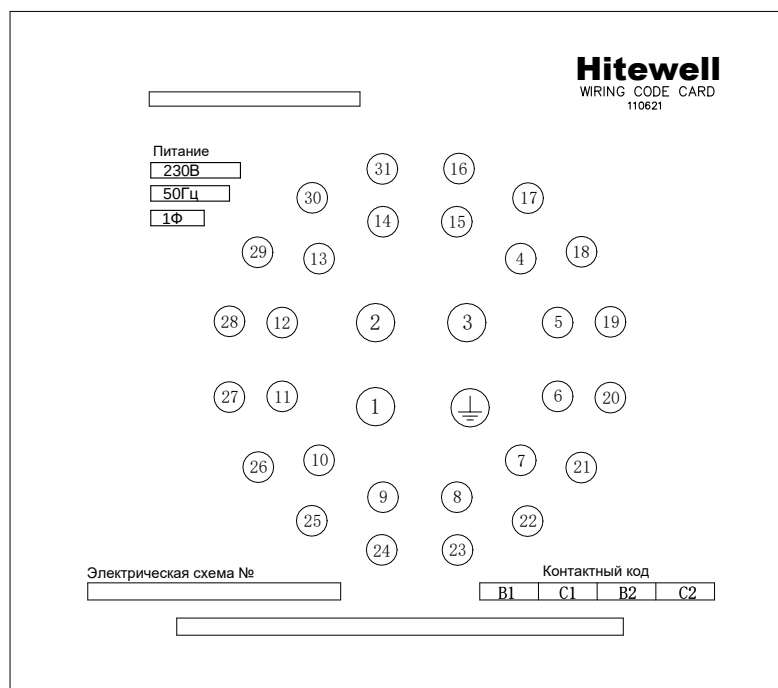

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	①
	②
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑲
Контроль питания НО	⑳
Контроль питания НЗ	㉑
Внутри привода	③①
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
4-20 мА/Hart	㉒
	㉓
4-20мА Вход	②⑥
	②⑦