


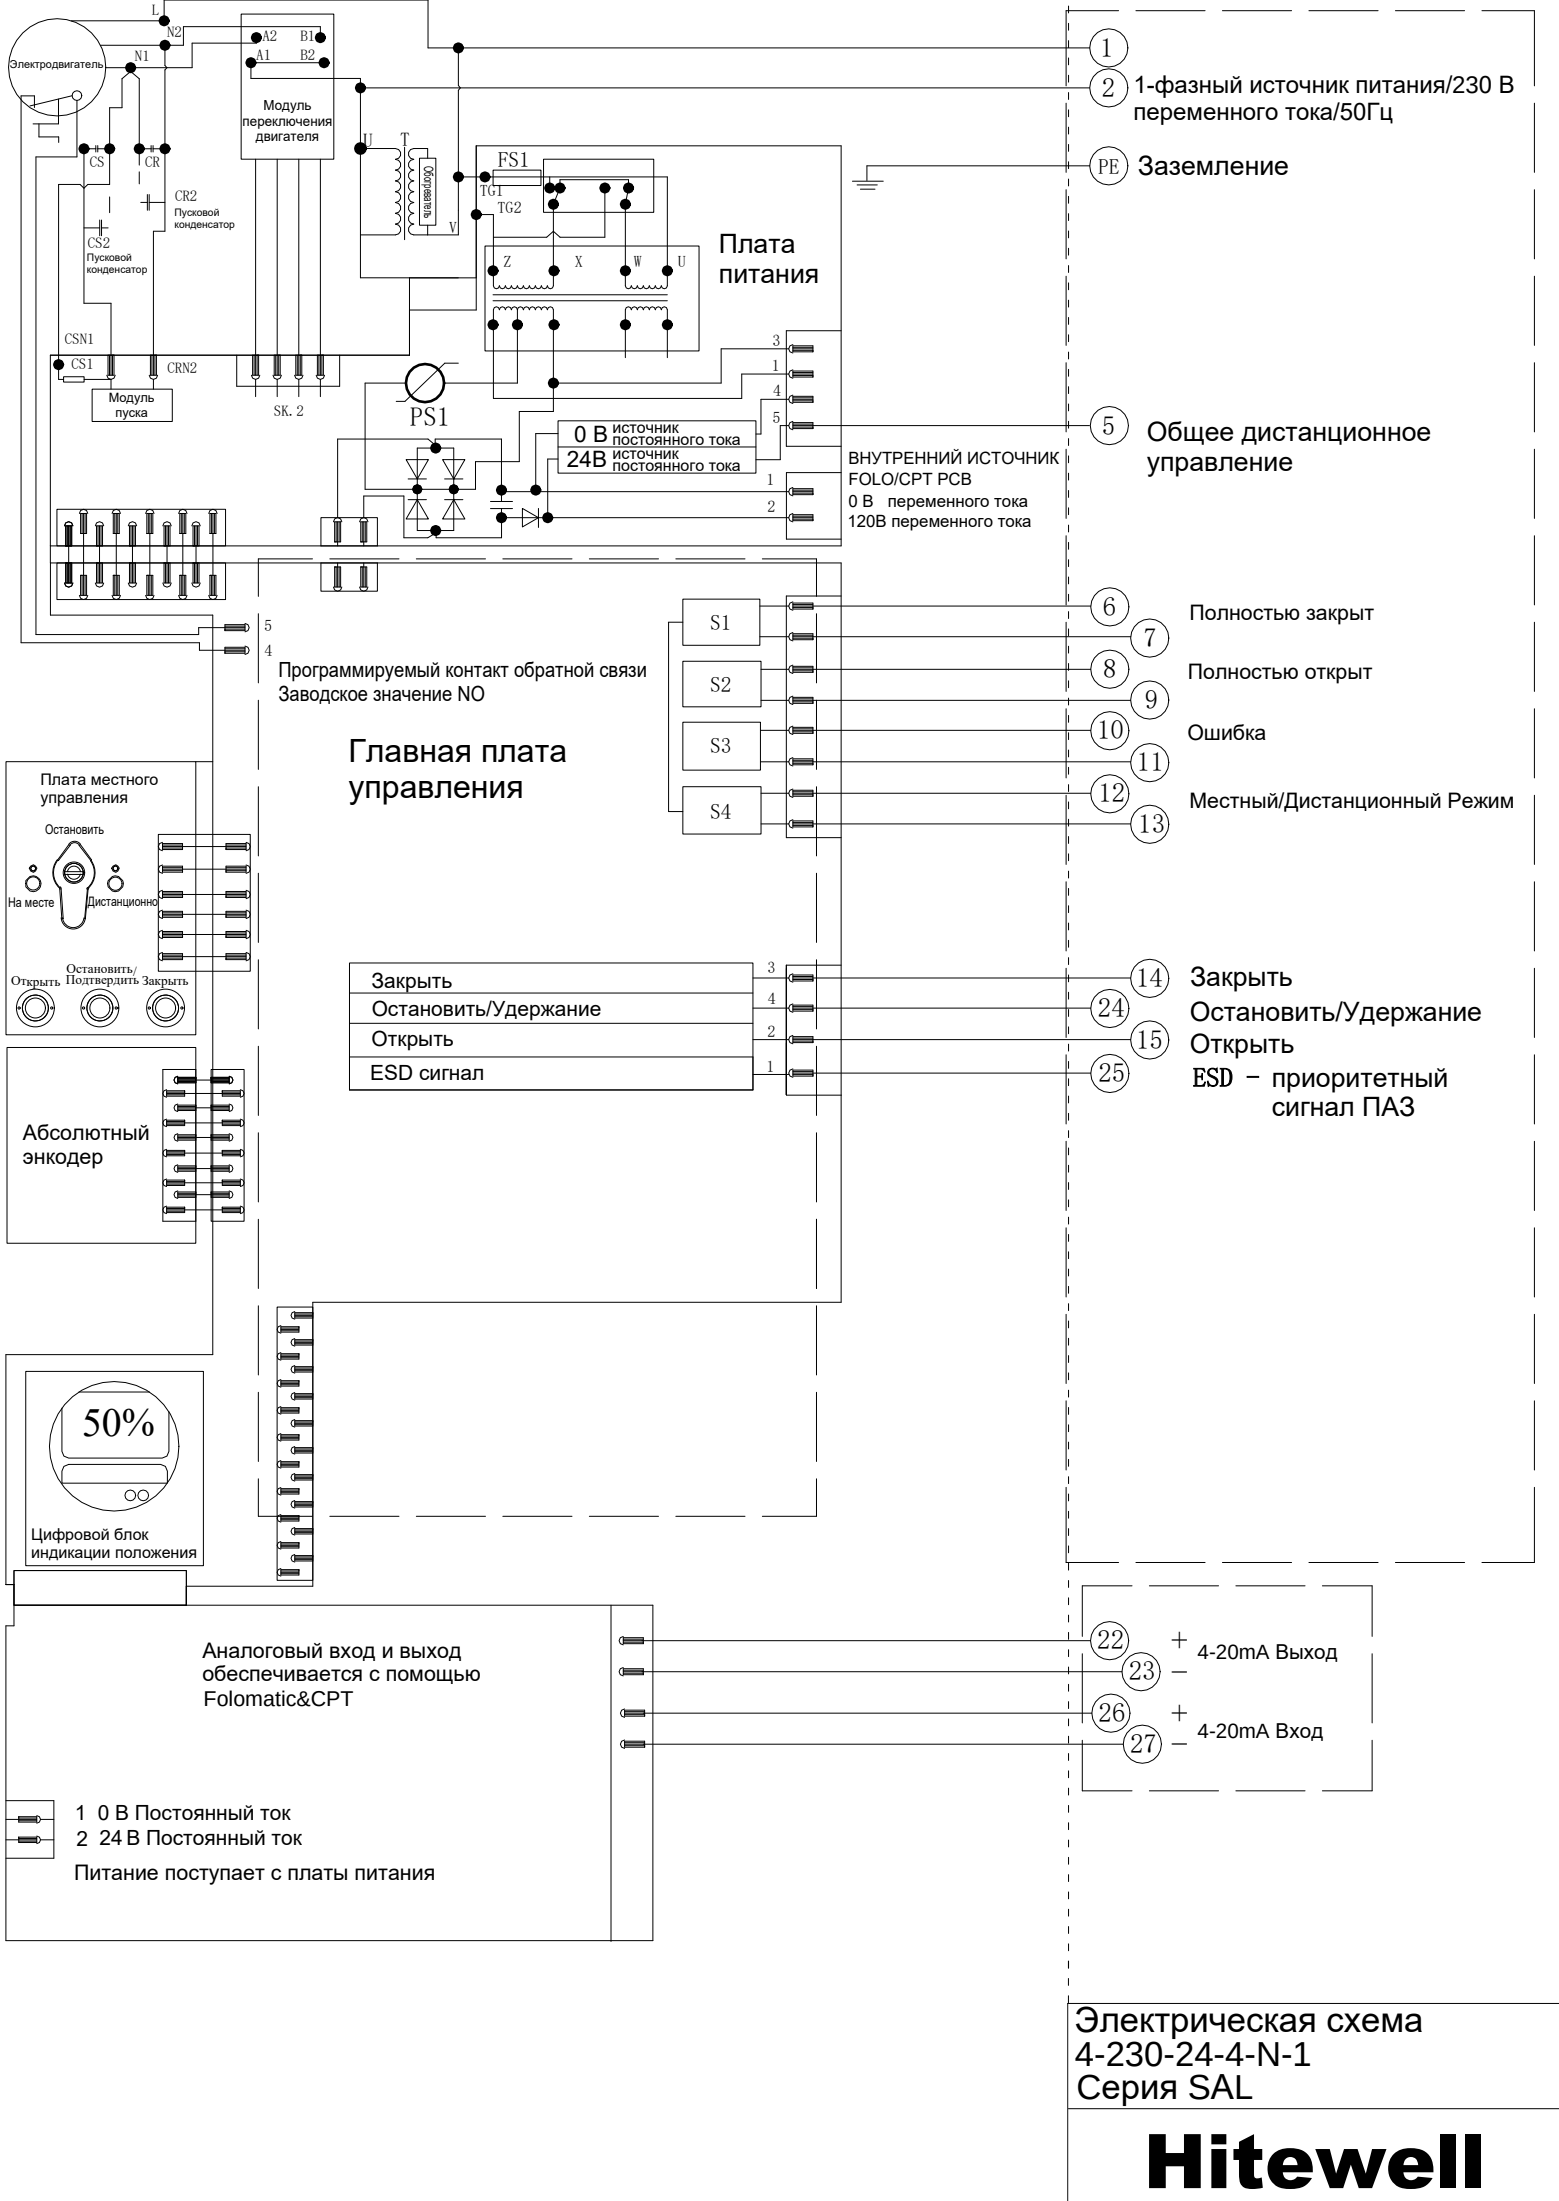


Схема подключения SAL (230В 4-20)

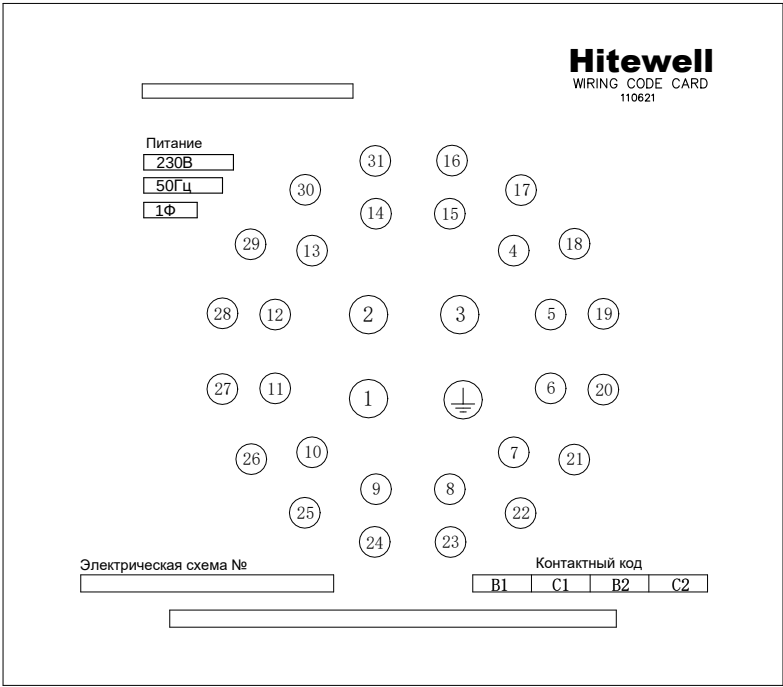

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	1
	2
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закр ^ы ть	14
Откр ^ы ть	15
Удержание/Остановить	24
Контроль питания НО	28
Контроль питания НЗ	29
Внутри привода	30