


Схема подключения SAL (380В 4-20 +Modbus RTU)

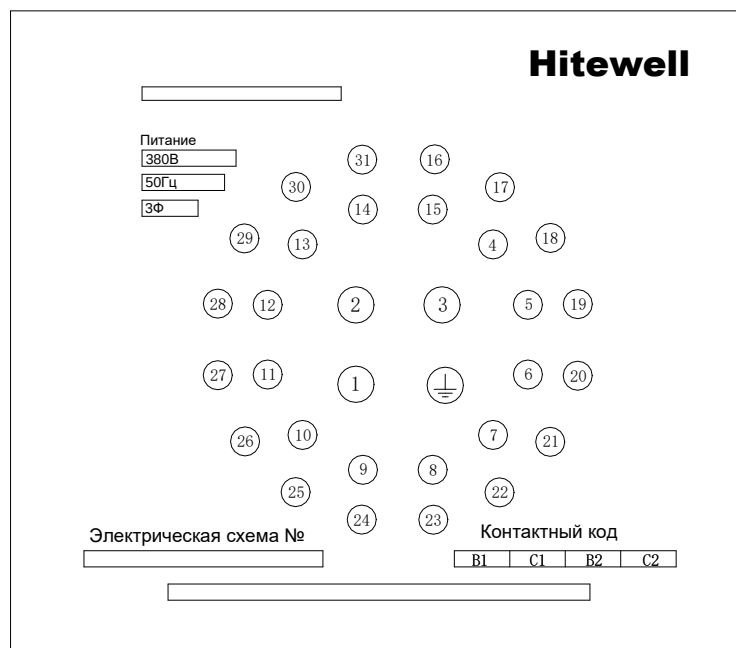

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑫
4-20mA Выход	⑫②
	⑫③
4-20mA Вход	⑫⑥
	⑫⑦
A+ Modbus RTU	⑫⑧
B-	⑫⑨
⊥	⑫0

Hitewell

№4-380-220-4-MR-1