


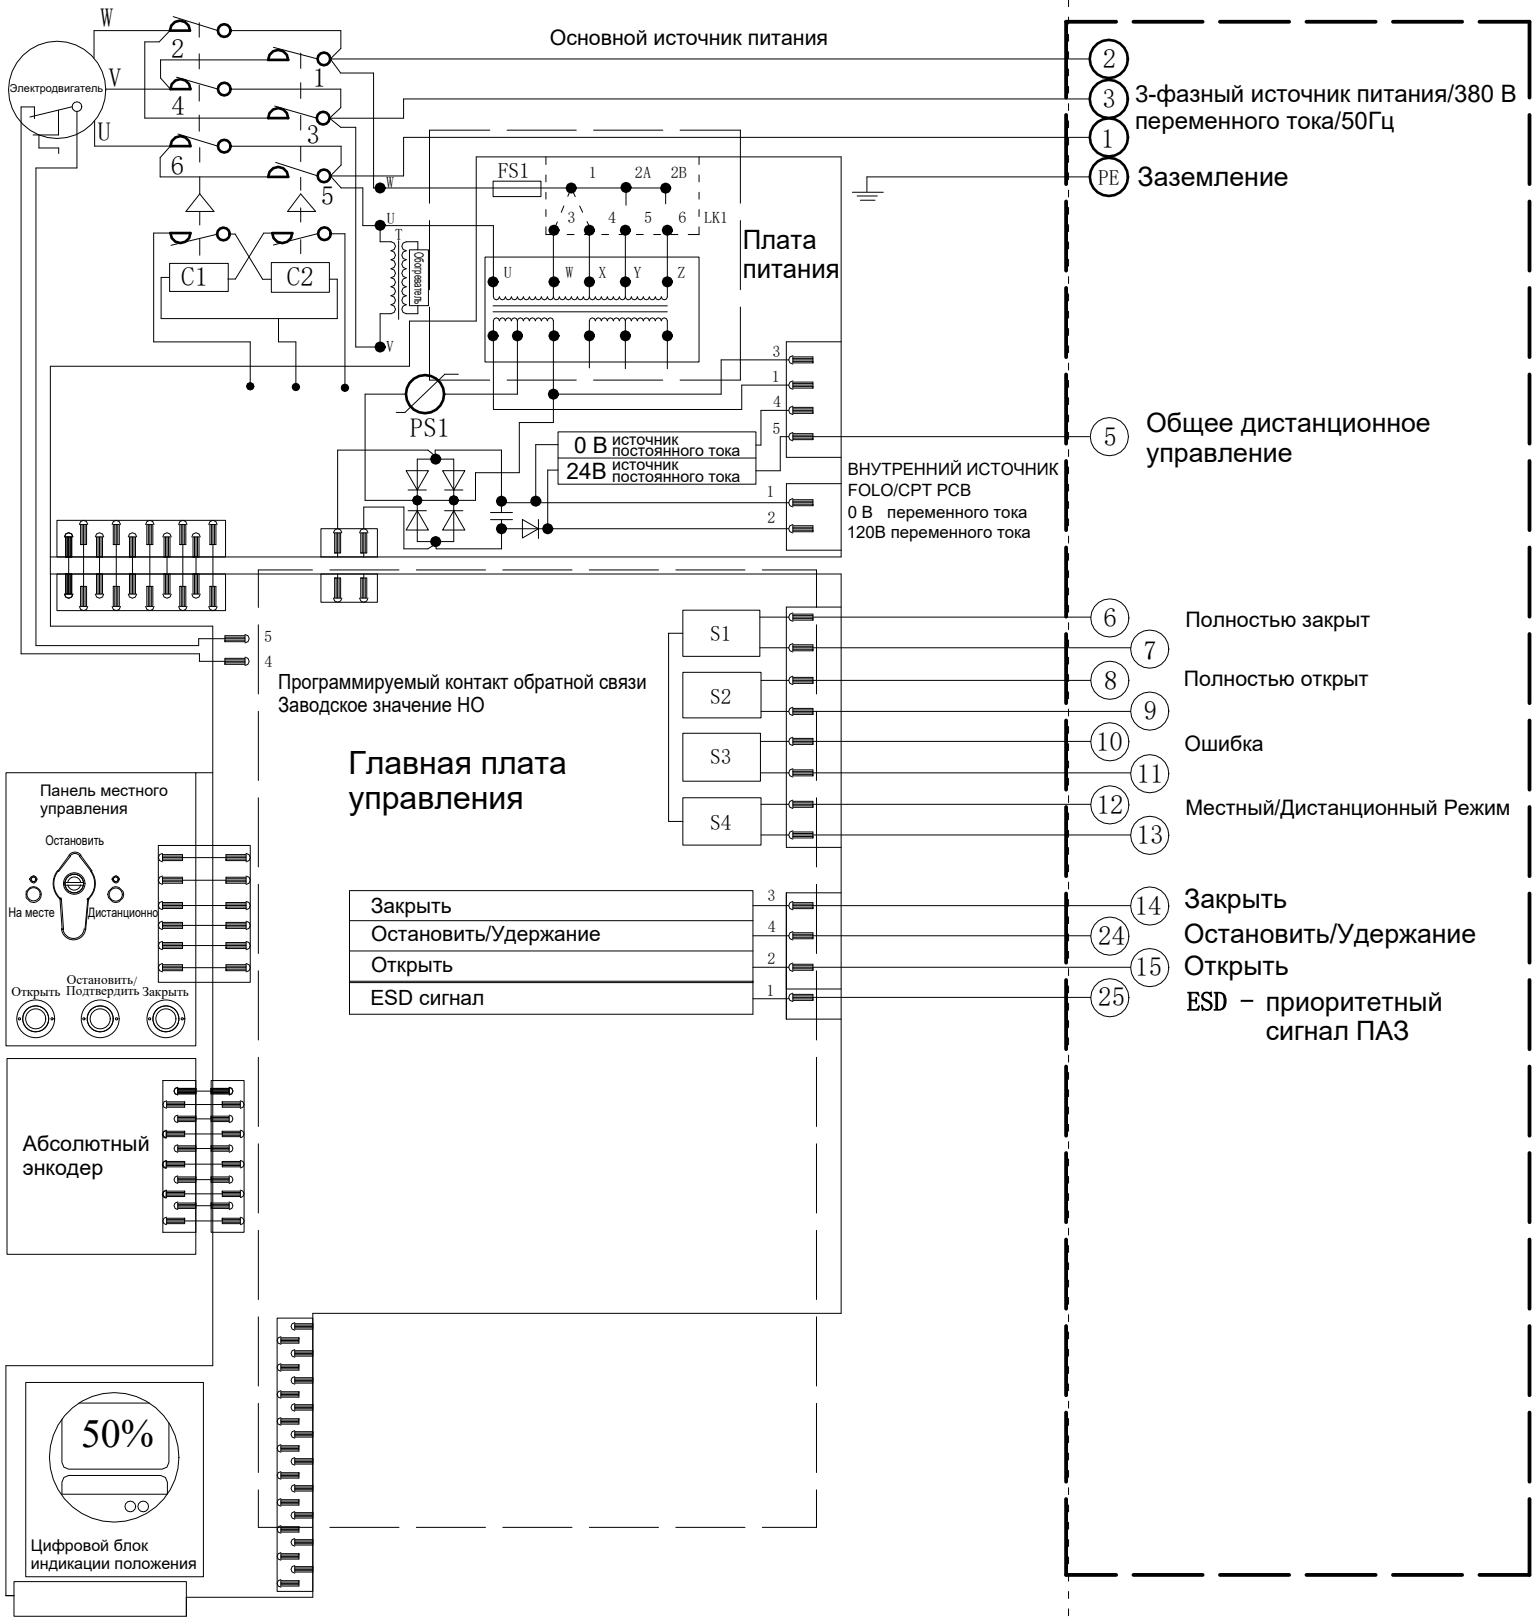

- 2
 - 3
 - 1
 - PE
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 24
 - 15
 - 25
- 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- Заземление
- Общее дистанционное управление
- Полностью закрыт
- Полностью открыт
- Ошибка
- Местный/Дистанционный Режим
- Закрыть
- Остановить/Удержание
- Открыть
- ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема
№4-380-24-4-N-0
Серия SAL

Схема подключения SAL (380 В переменного тока)

серийный номер привода

поставка

380В

50Гц

3Ф

электрическая схема №

контактный код

B1

C1

B2

C2

110621

31

16

17

18

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

⏏

⏏

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
закрытие	14
открытие	15
удержание/остановка	24
Контроль питания НО	28
Контроль питания НЗ	29
Внутри привода	30
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13

Hitewell

№ 4-380-24-4-N-0