



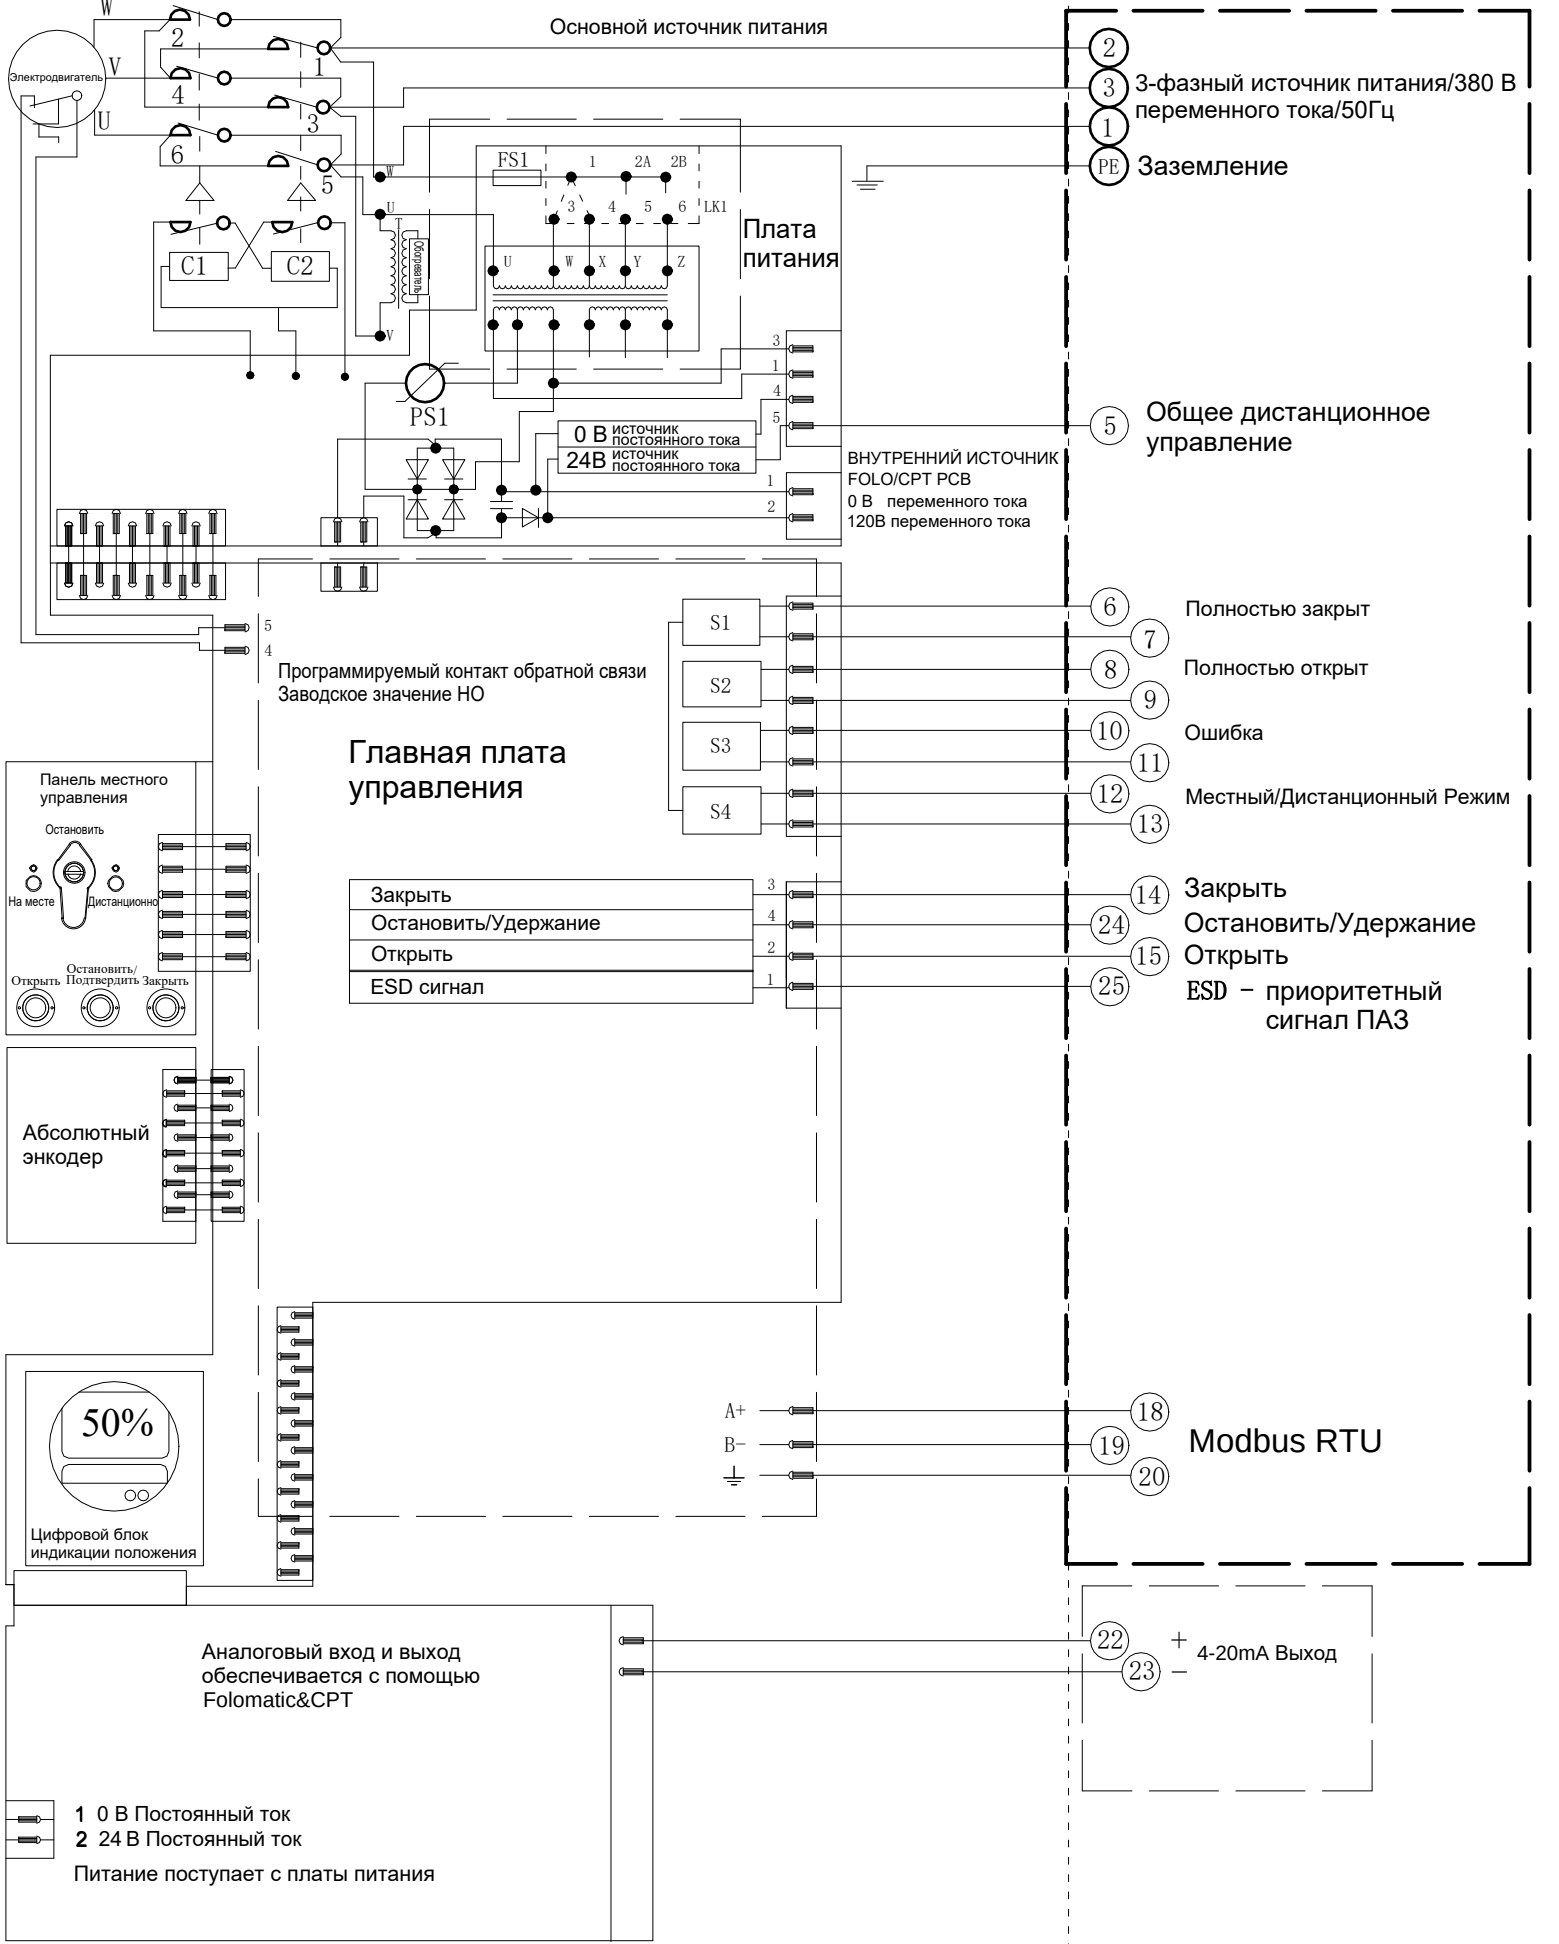

Электрическая схема
№4-380-24-4-MR-3
Серия SAL

Схема подключения VAD (380В 4-20 +Modbus RTU)

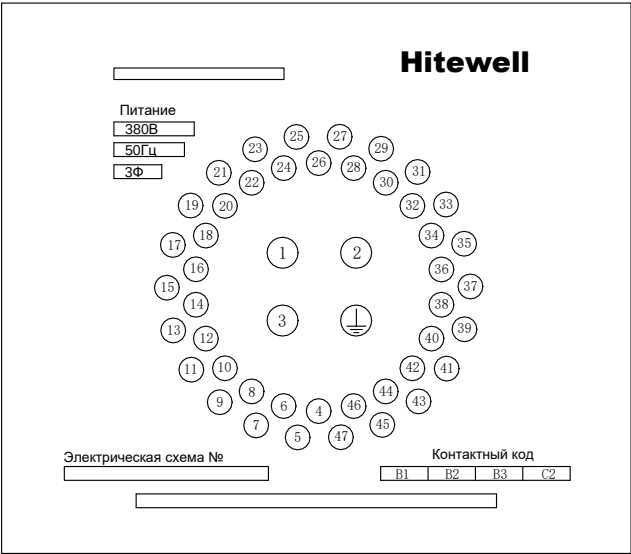

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	②4
	②8
Контроль питания НО	②9
Контроль питания НЗ	③0
Внутри привода	
+	②2
4-20mA Выход	②3
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	②0