



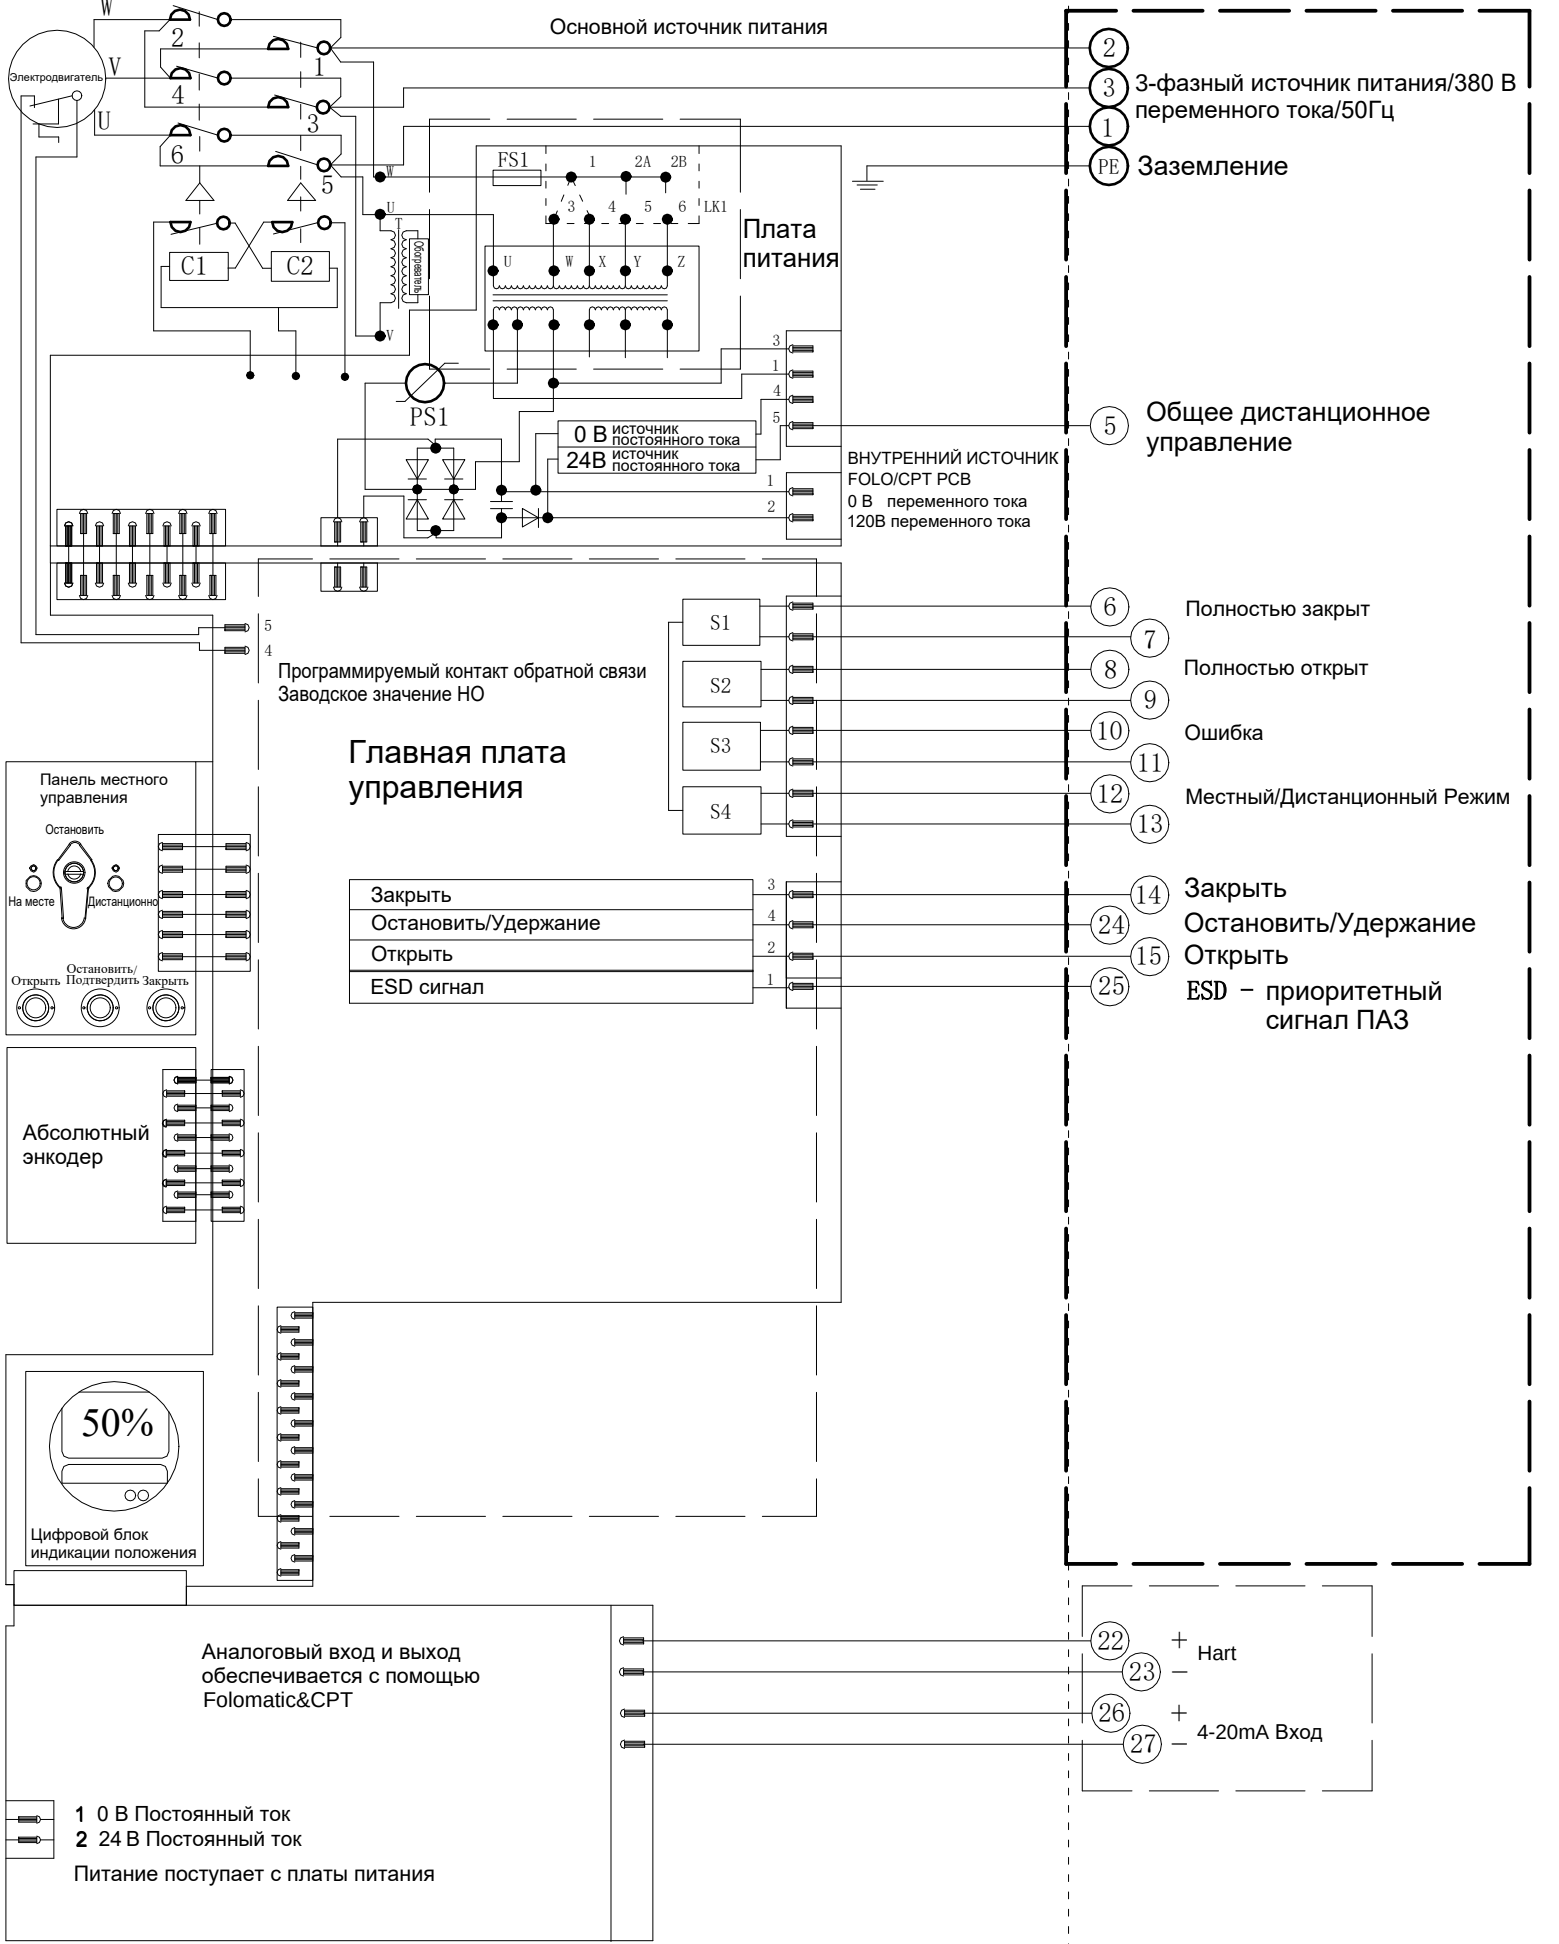

Электрическая схема
№4-380-24-4-HR-2
Серия SAL

Схема подключения SAL (380В 4-20 +Hart)

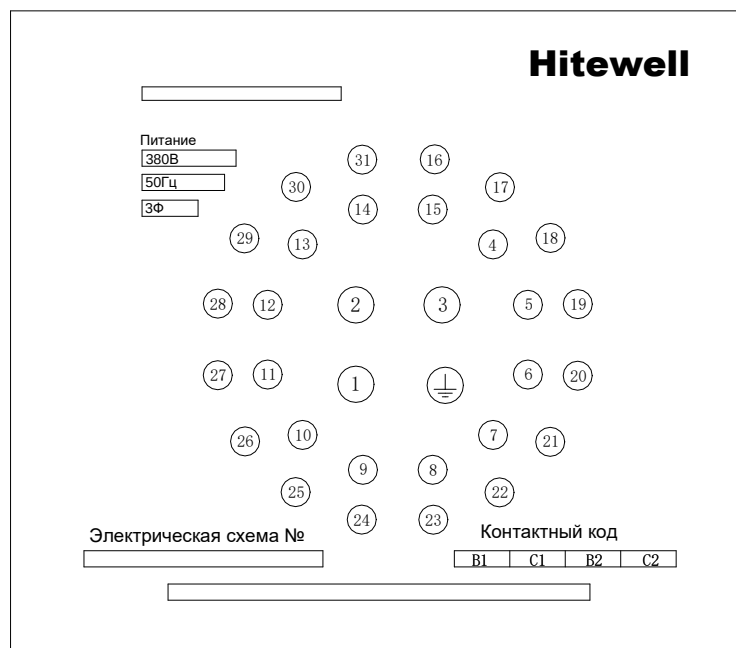

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	①4
☐ Открыть	①5
☐ Удержание/Остановить	②4
☐ Контроль питания НО	②8
☐ Контроль питания НЗ	②9
☐ Внутри привода	③0
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑫
+ Hart	⑫②
-	⑫③
+ 4-20mA Вход	⑫⑥
-	⑫⑦