



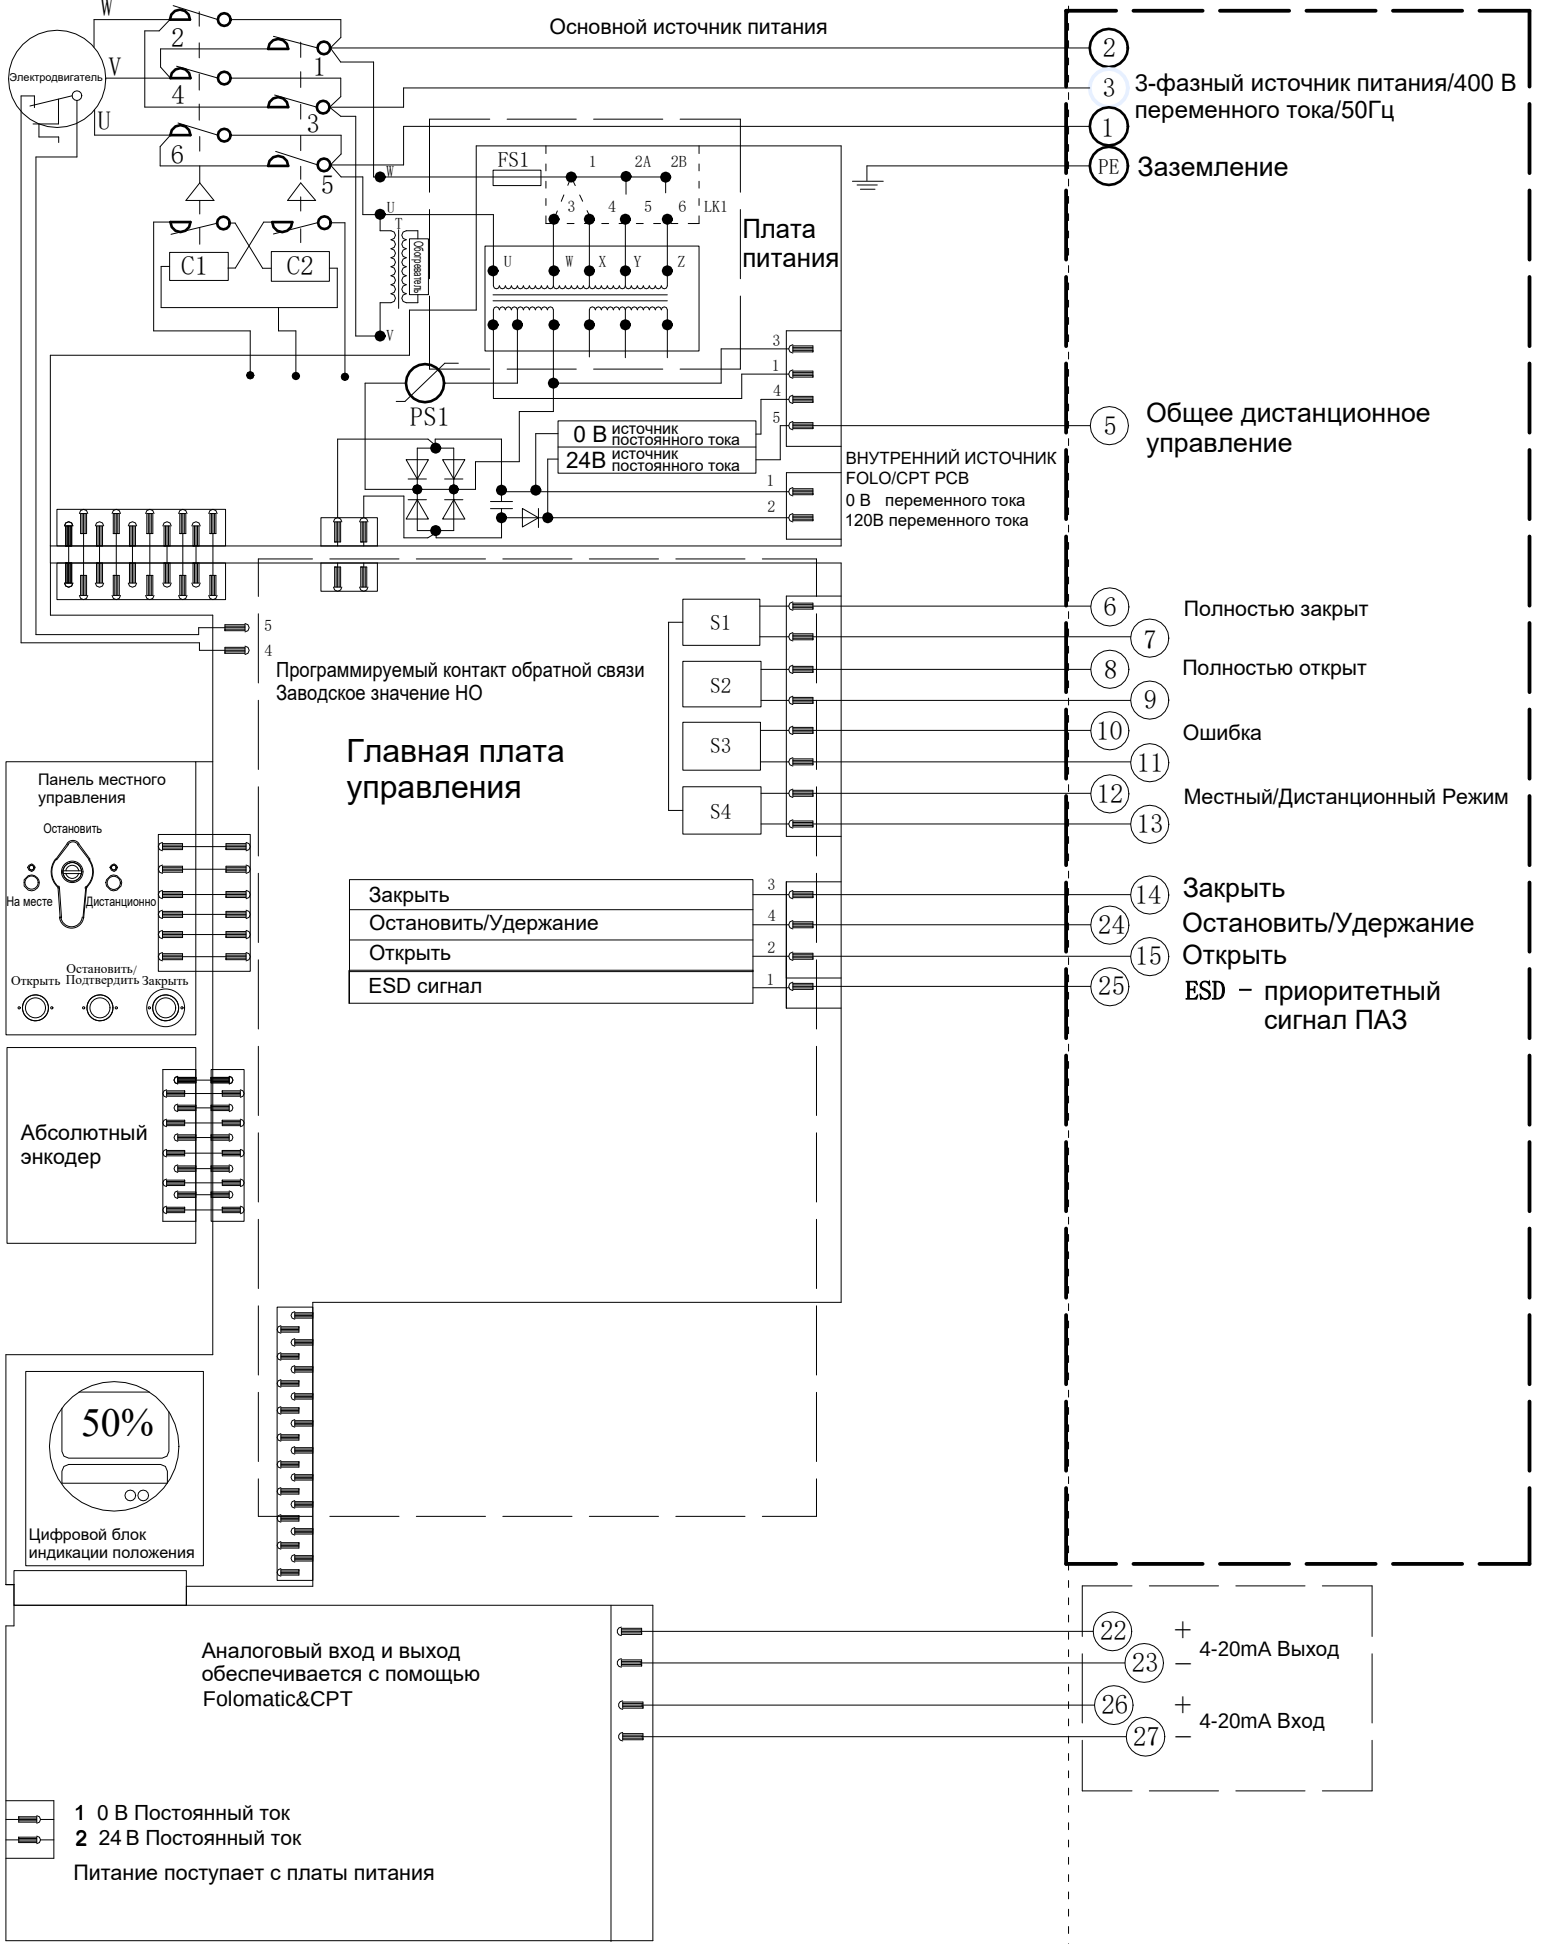

Электрическая схема
№4-400-24-4-N-1
Серия SAL

Схема подключения SAL (400В 4-20)

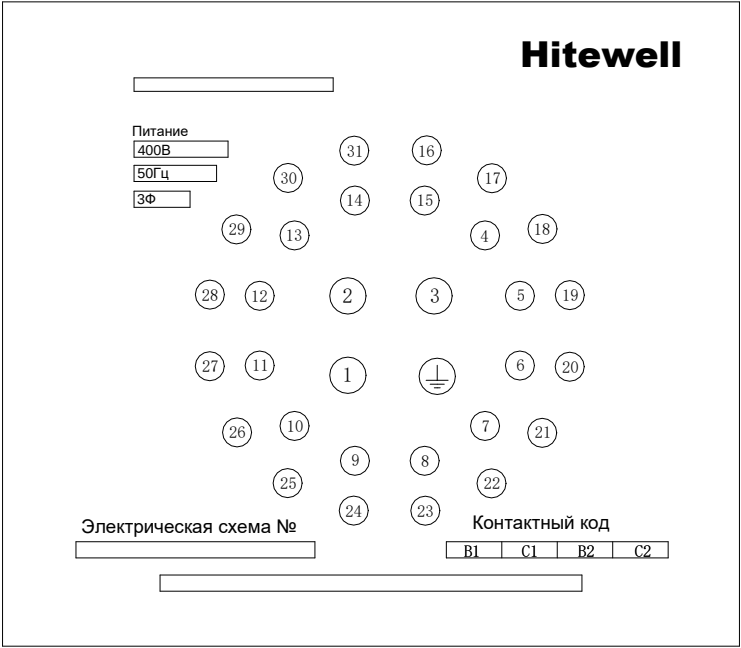

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
		⊥
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Заккрыть		①4
Открыть		①5
Удержание/Остановить		②4
Контроль питания НО Контроль питания НЗ Внутри привода		②8
		②9
		③0
		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		①1
		①2
Местный/дистанционный (S4)		①3
		②2
+ 4-20mA Выход		②3
		②6
+ 4-20mA Вход		②7