



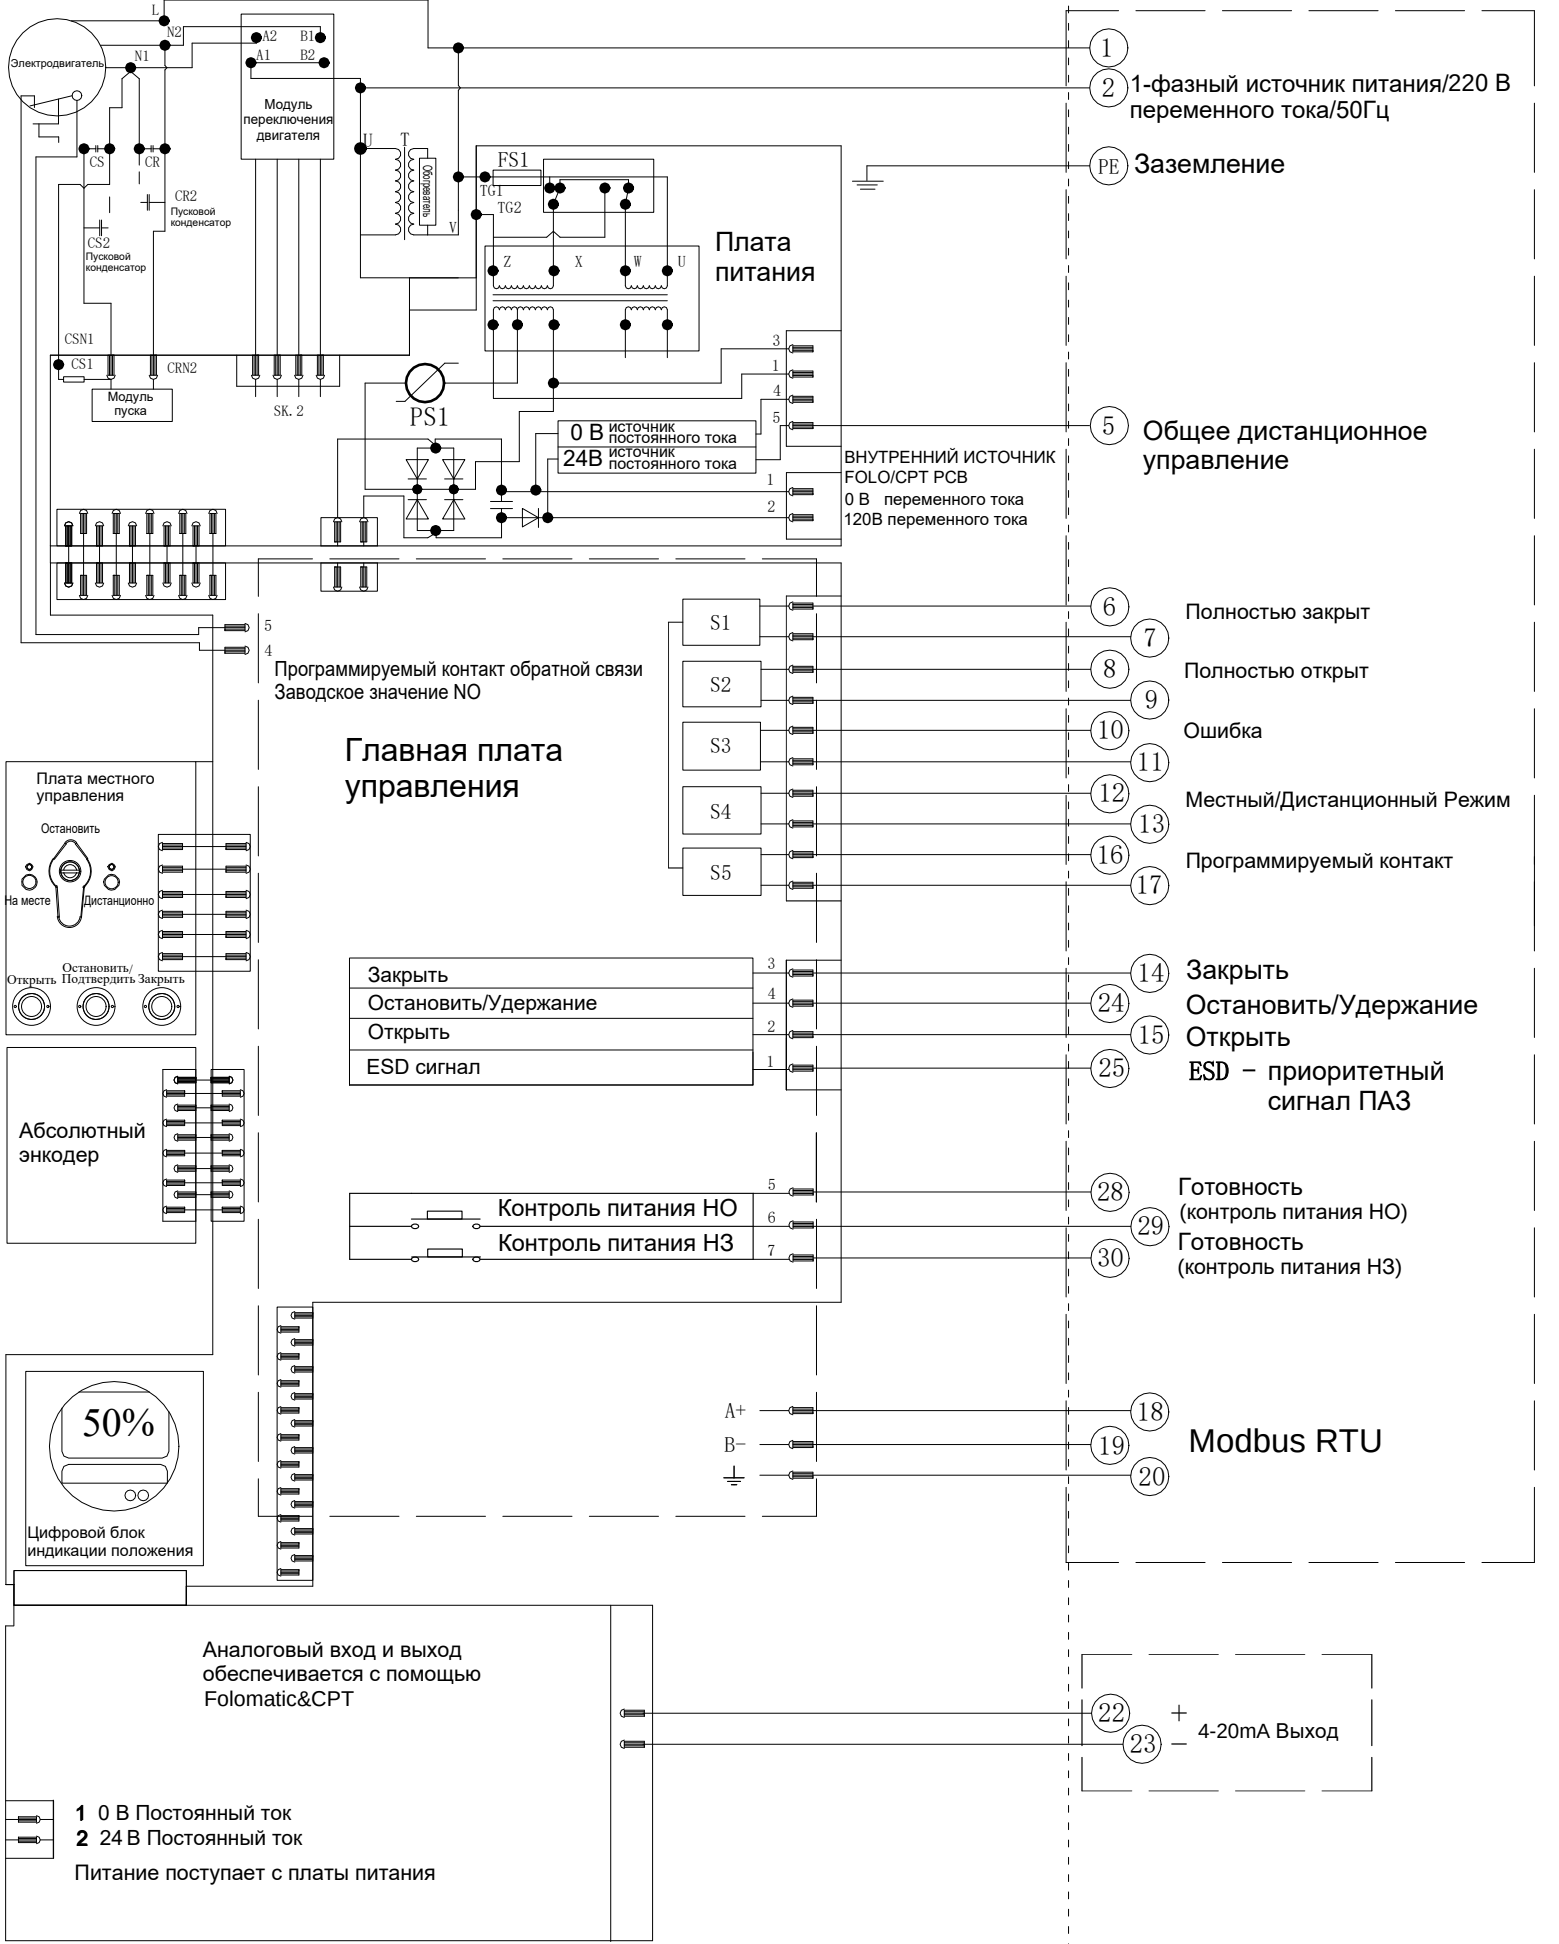

- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Программируемый контакт
- 14 Закреть
- 15 Остановить/Удержание
- 16 Открыть
- 17 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Готовность (контроль питания НО)
- 19 Готовность (контроль питания НЗ)
- 20 Modbus RTU
- 22 + 4-20mA Выход
- 23 - 4-20mA Выход

Электрическая схема
4-220-24-6-MR-3
Серия SAL

Схема подключения SAL (220В 4-20 +Modbus RTU)

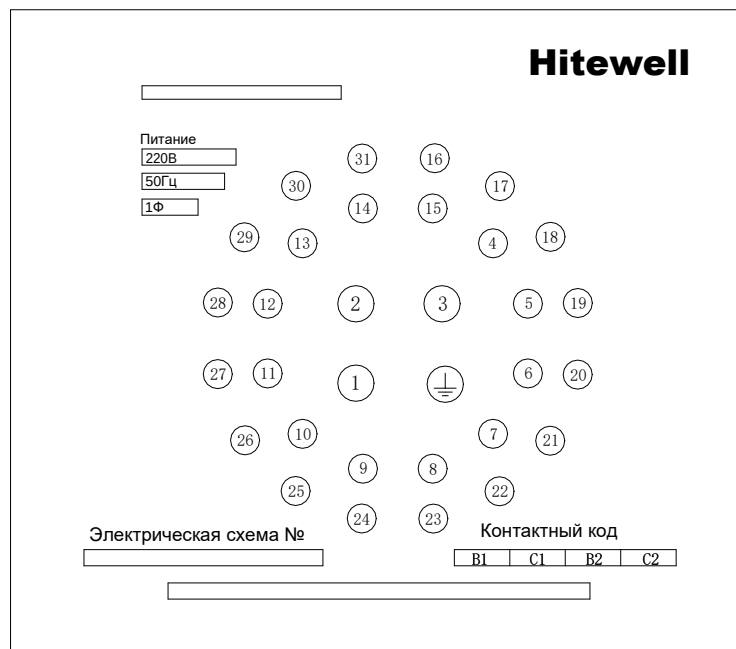

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	⊥
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закреть	14
Открыть	15
Удержание/Остановить	24
Контроль питания НО	28
Контроль питания НЗ	29
Внутри привода	30
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
	10
Ошибка (S3)	11
	12
Местный/дистанционный (S4)	13
	16
Программируемый контакт (S5)	17
	22
4-20мА Выход	23
A+ Modbus RTU	18
B-	19
⊥	20

Hitewell

№4-220-24-6-MR-3