




# Схема подключения SAL (380В +Profibus DP)

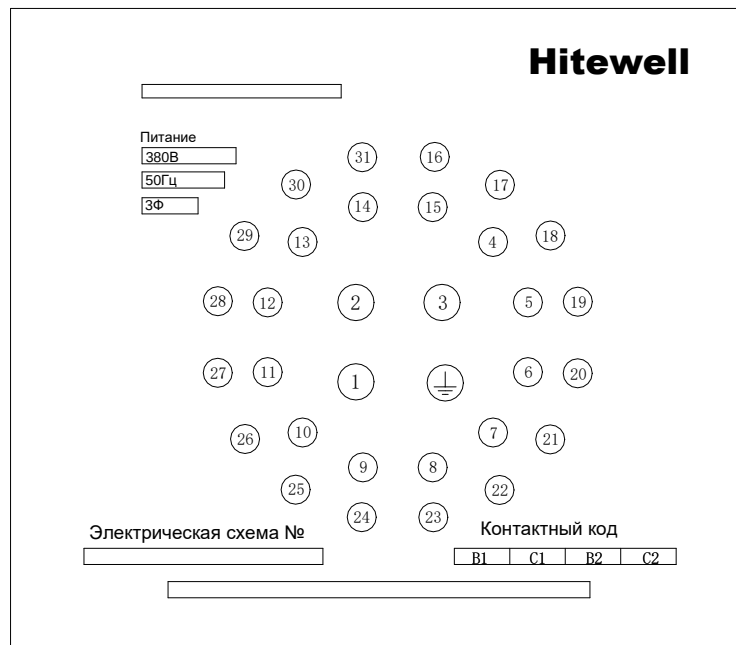

Внутри привода

Клеммная колодка

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 380 В переменного тока 50 Гц   | 1  |
|                                | 2  |
|                                | 3  |
|                                | ⊥  |
| ESD сигнал                     | 25 |
| Общее дистанционное управление | 5  |
| Заккрыть                       | 14 |
| Открыть                        | 15 |
| Остановить/Удержание           | 24 |
| Контроль питания НО            | 28 |
| Контроль питания НЗ            | 29 |
| Внутри привода                 | 30 |
|                                | 6  |
| Полностью закрыт (S1)          | 7  |
|                                | 8  |
| Полностью открыт (S2)          | 9  |
|                                | 10 |
| Ошибка (S3)                    | 11 |
|                                | 12 |
| Местный/дистанционный (S4)     | 13 |
|                                | 16 |
| Программируемый контакт (S5)   | 17 |
| A+ Profibus DP                 | 18 |
| B-                             | 19 |
| ⊥                              | 20 |