


Схема подключения SAL (380В 4-20 +Modbus RTU)

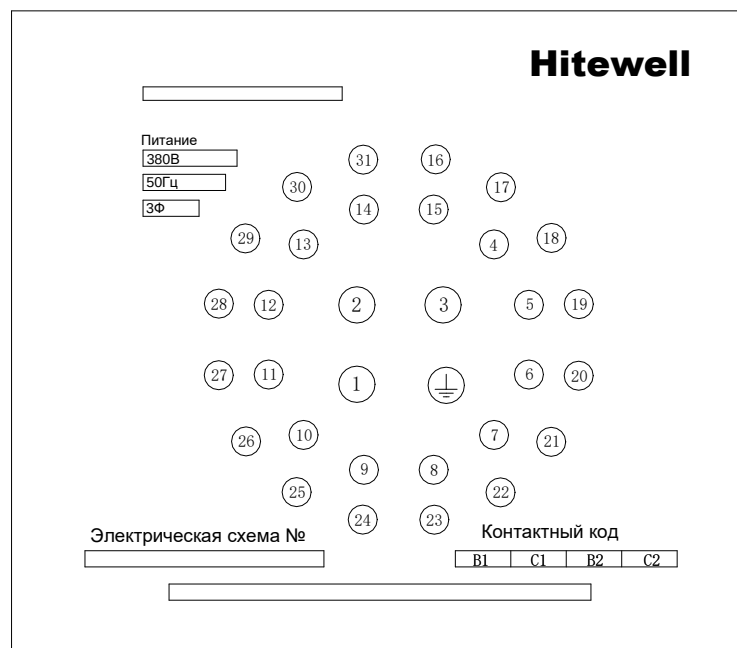

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬
	⑬
	⑬
4-20mA Вход	②6
	②7
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	②0

Hitewell

№4-380-24-6-MR-2