



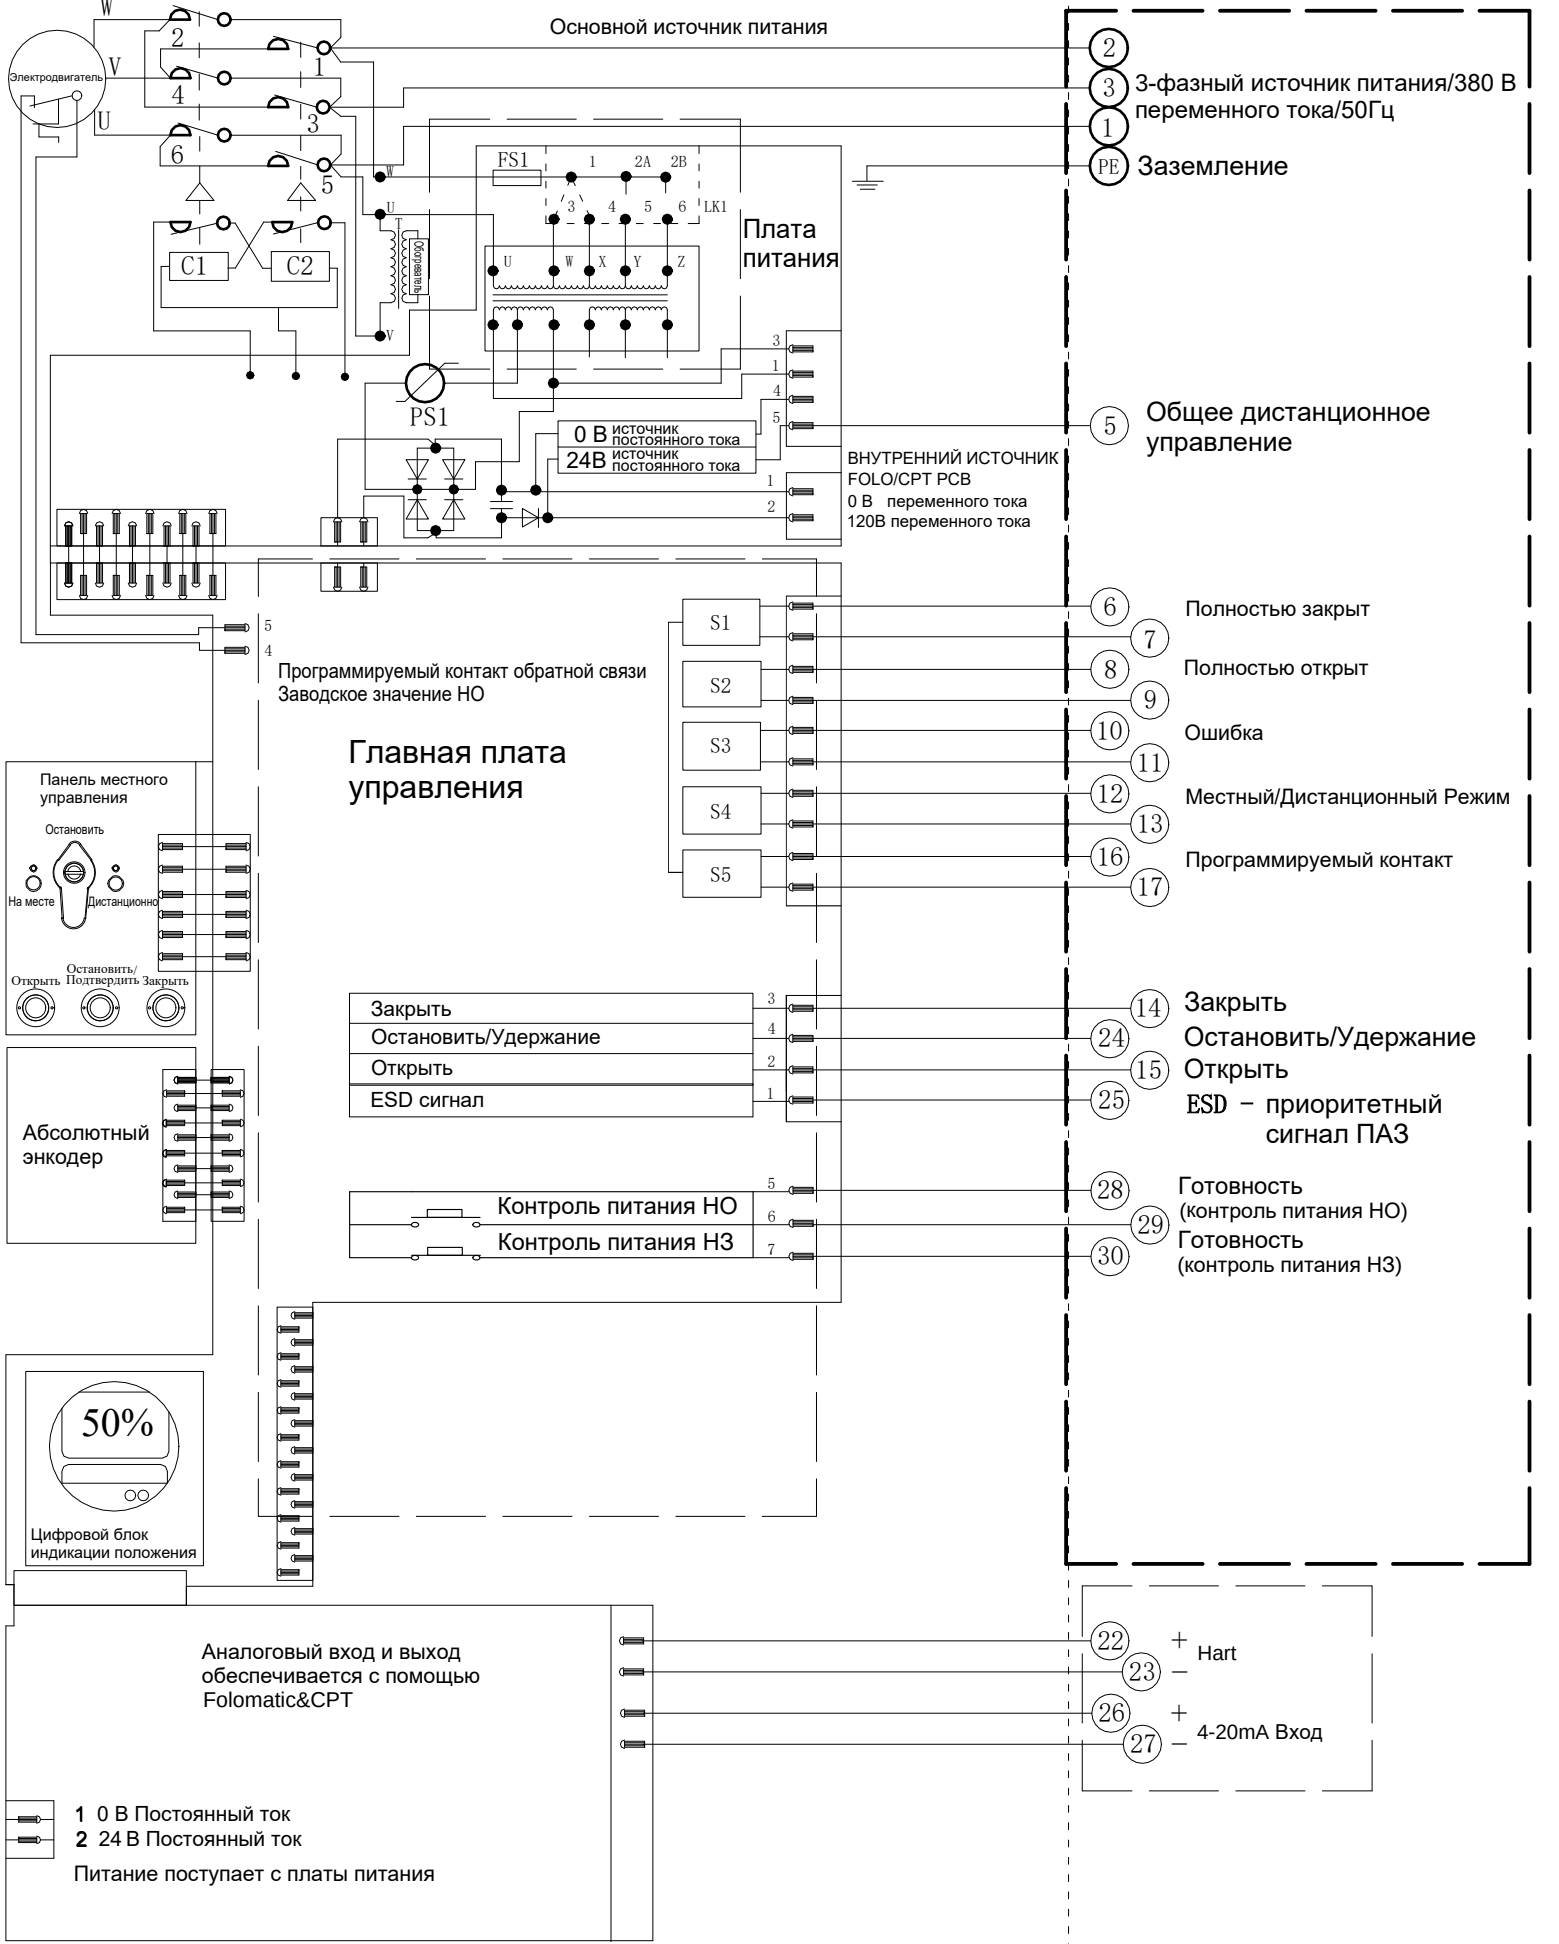

Электрическая схема
№4-380-24-6-HR-2
Серия SAL

Схема подключения SAL (380В 4-20 +Hart)

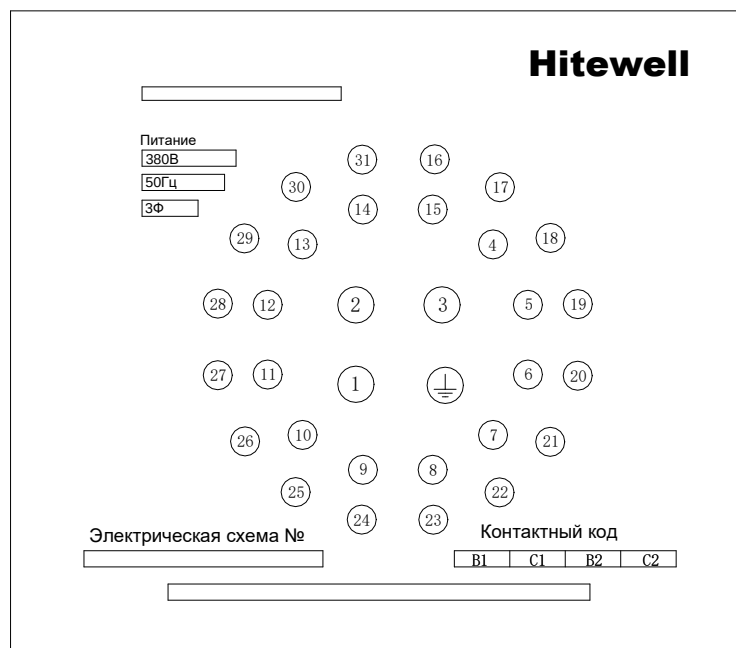

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑬
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬
	⑬
	⑬
Hart	②2
	②3
4-20mA Вход	②6
	②7