



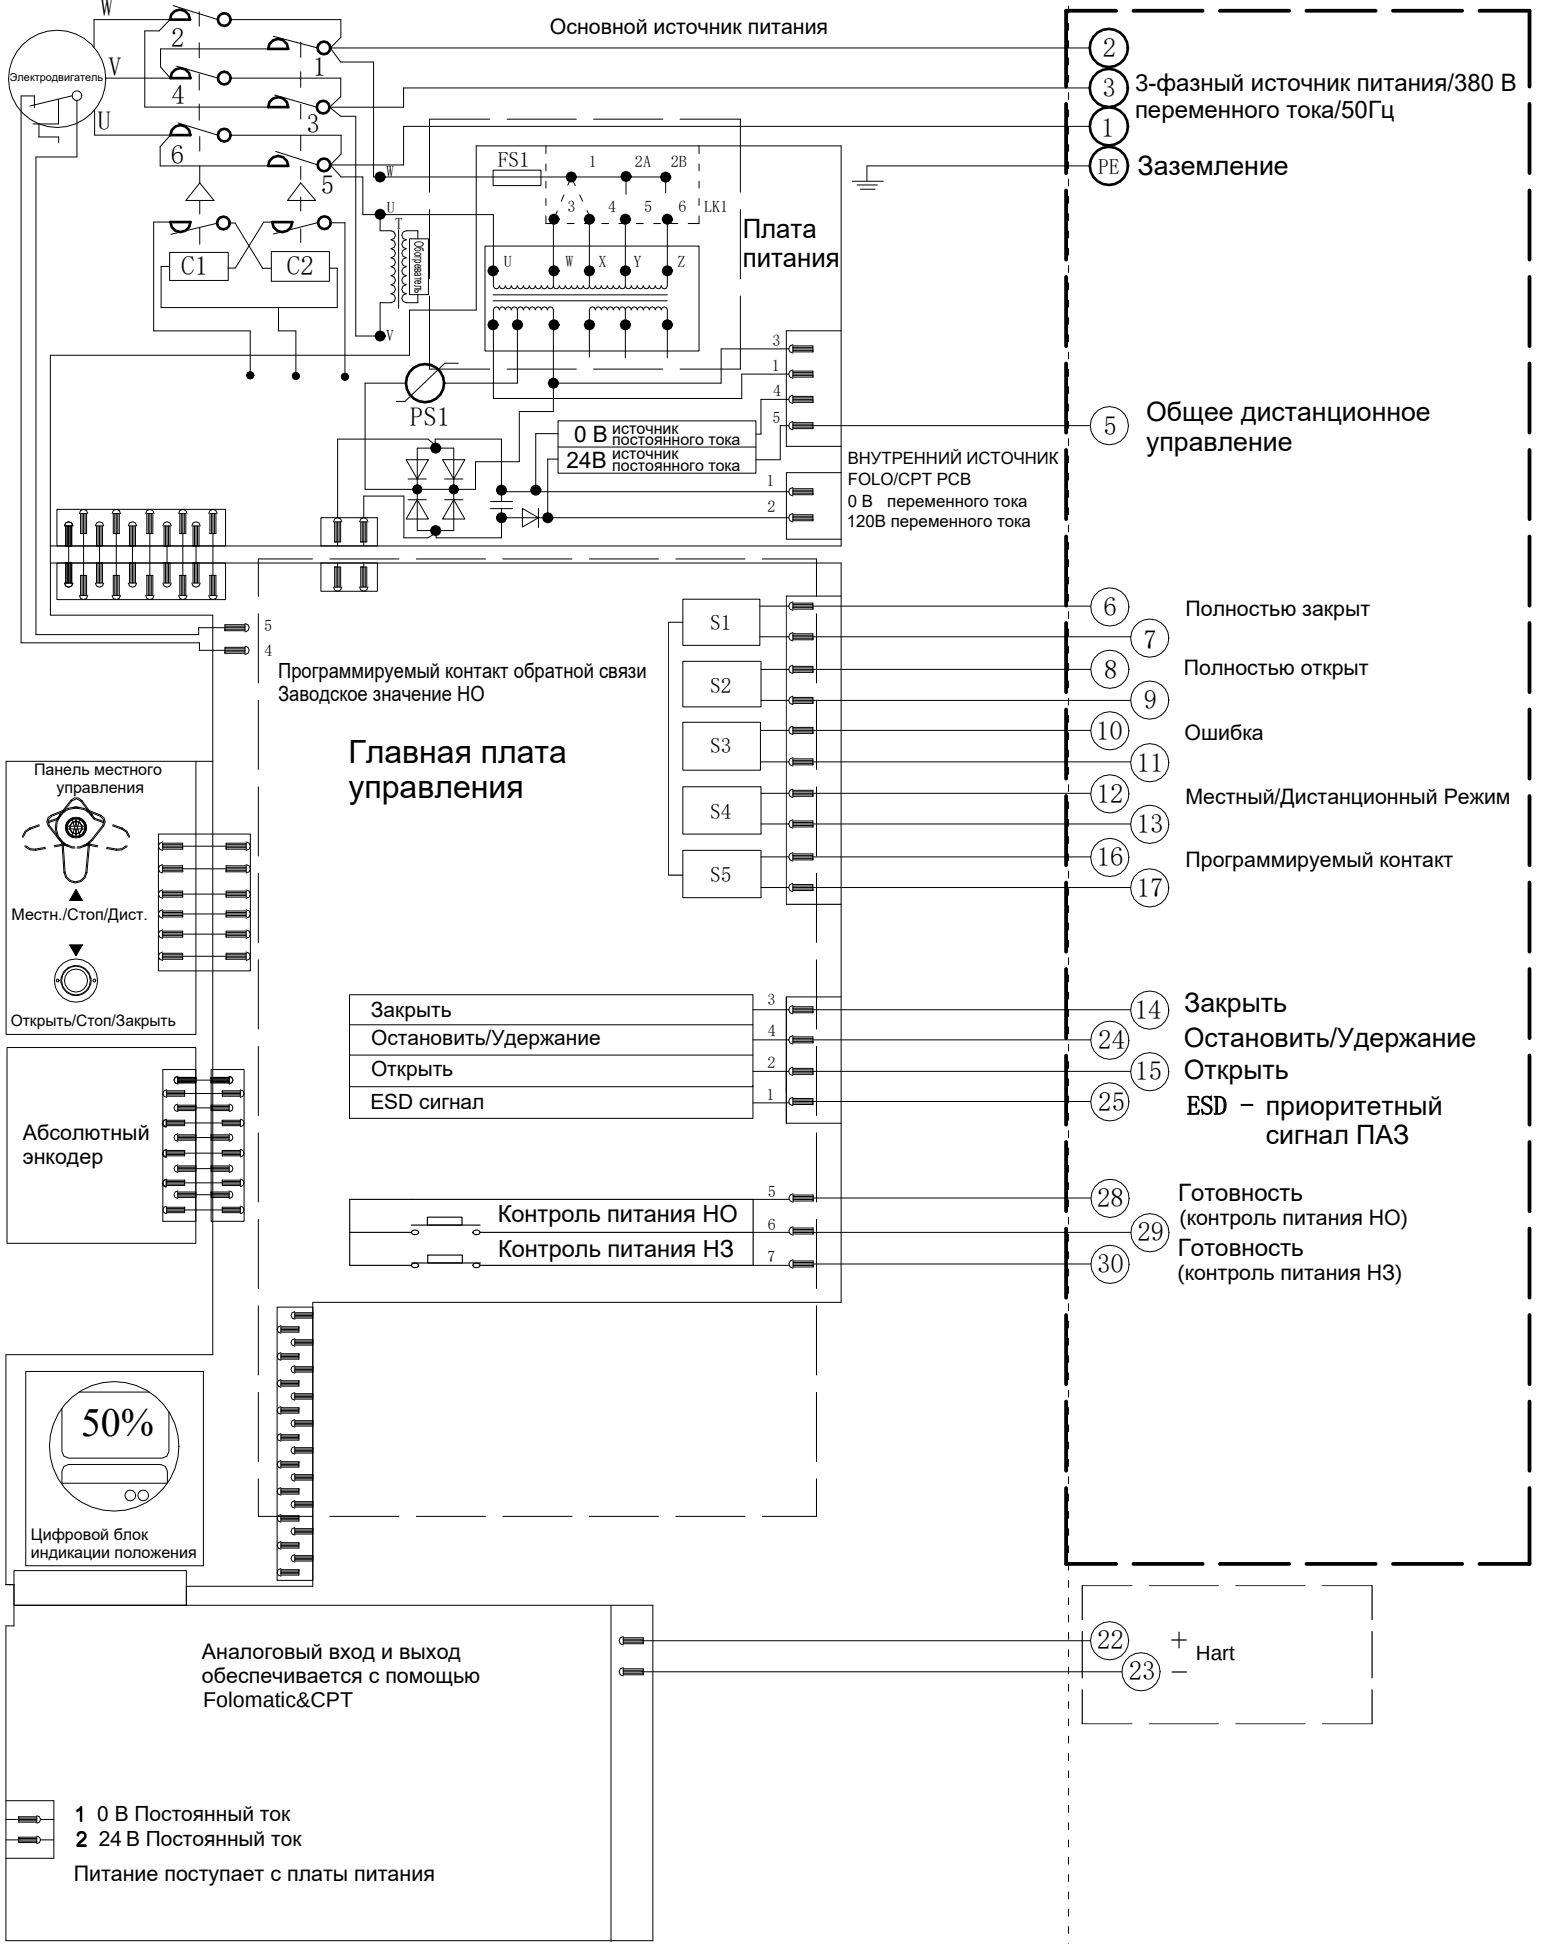

Электрическая схема
№4-380-24-6-HR-0
Серия SAL

Схема подключения SAL (380В+Hart)

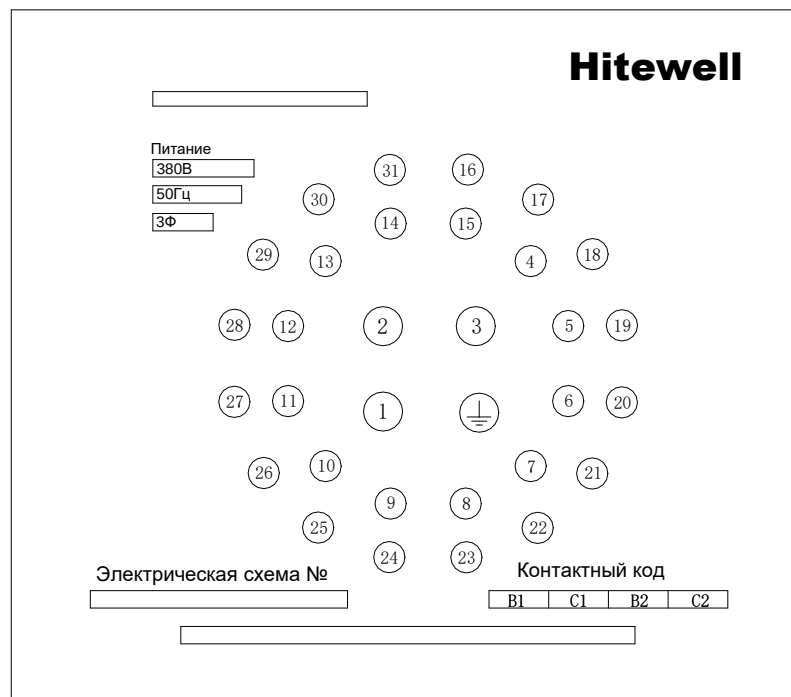

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	⑳
Контроль питания НО	㉔
Контроль питания НЗ	㉕
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬
	⑭
+	㉒
- Hart	㉓