


Схема подключения SAL (380В +Fieldbus)

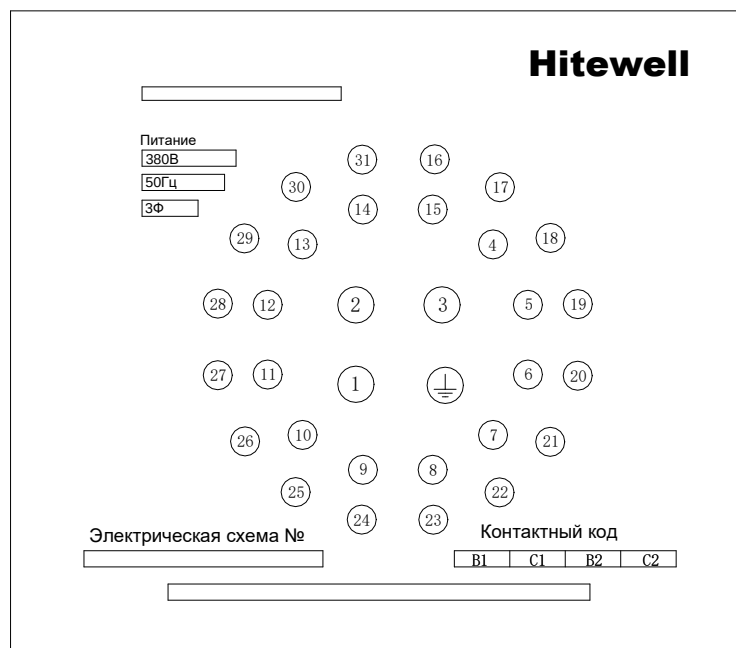

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Заккрыть	7
Открыть	8
Остановить/Удержание	9
	10
Контроль питания НО	11
Контроль питания НЗ	12
Внутри привода	13
Полностью закрыт (S1)	14
	15
Полностью открыт (S2)	16
	17
Ошибка (S3)	18
	19
Местный/дистанционный (S4)	20
	21
Программируемый контакт(S5)	22
A+ Fieldbus	23
B-	24
	25