


Схема подключения SAL (380В +Modbus RTU)

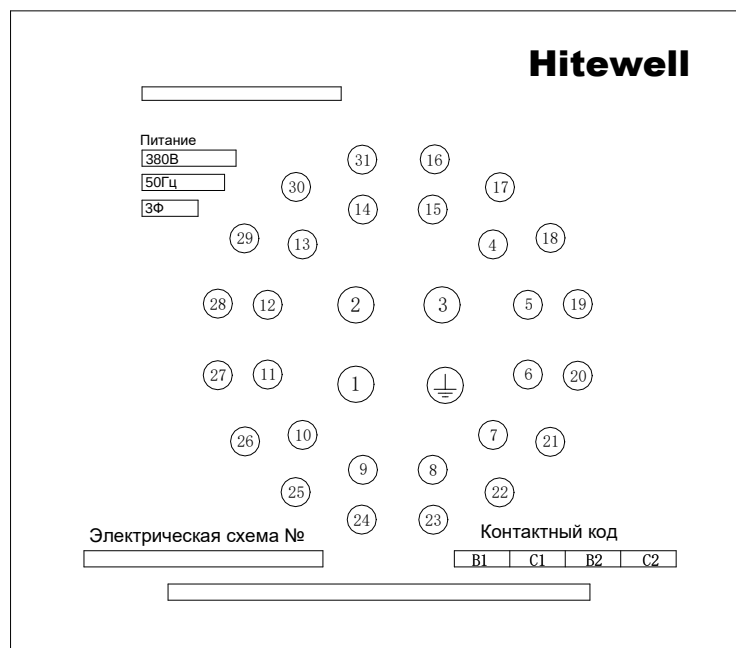

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	①4
☐ Открыть	①5
☐ Остановить/Удержание	②4
☐ Контроль питания НО	②8
☐ Контроль питания НЗ	②9
☐ Внутри привода	③0
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑬
Программируемый контакт(S5)	⑬6
	⑬7
A+ Modbus RTU	⑬8
B-	⑬9
⊥	⑬0