



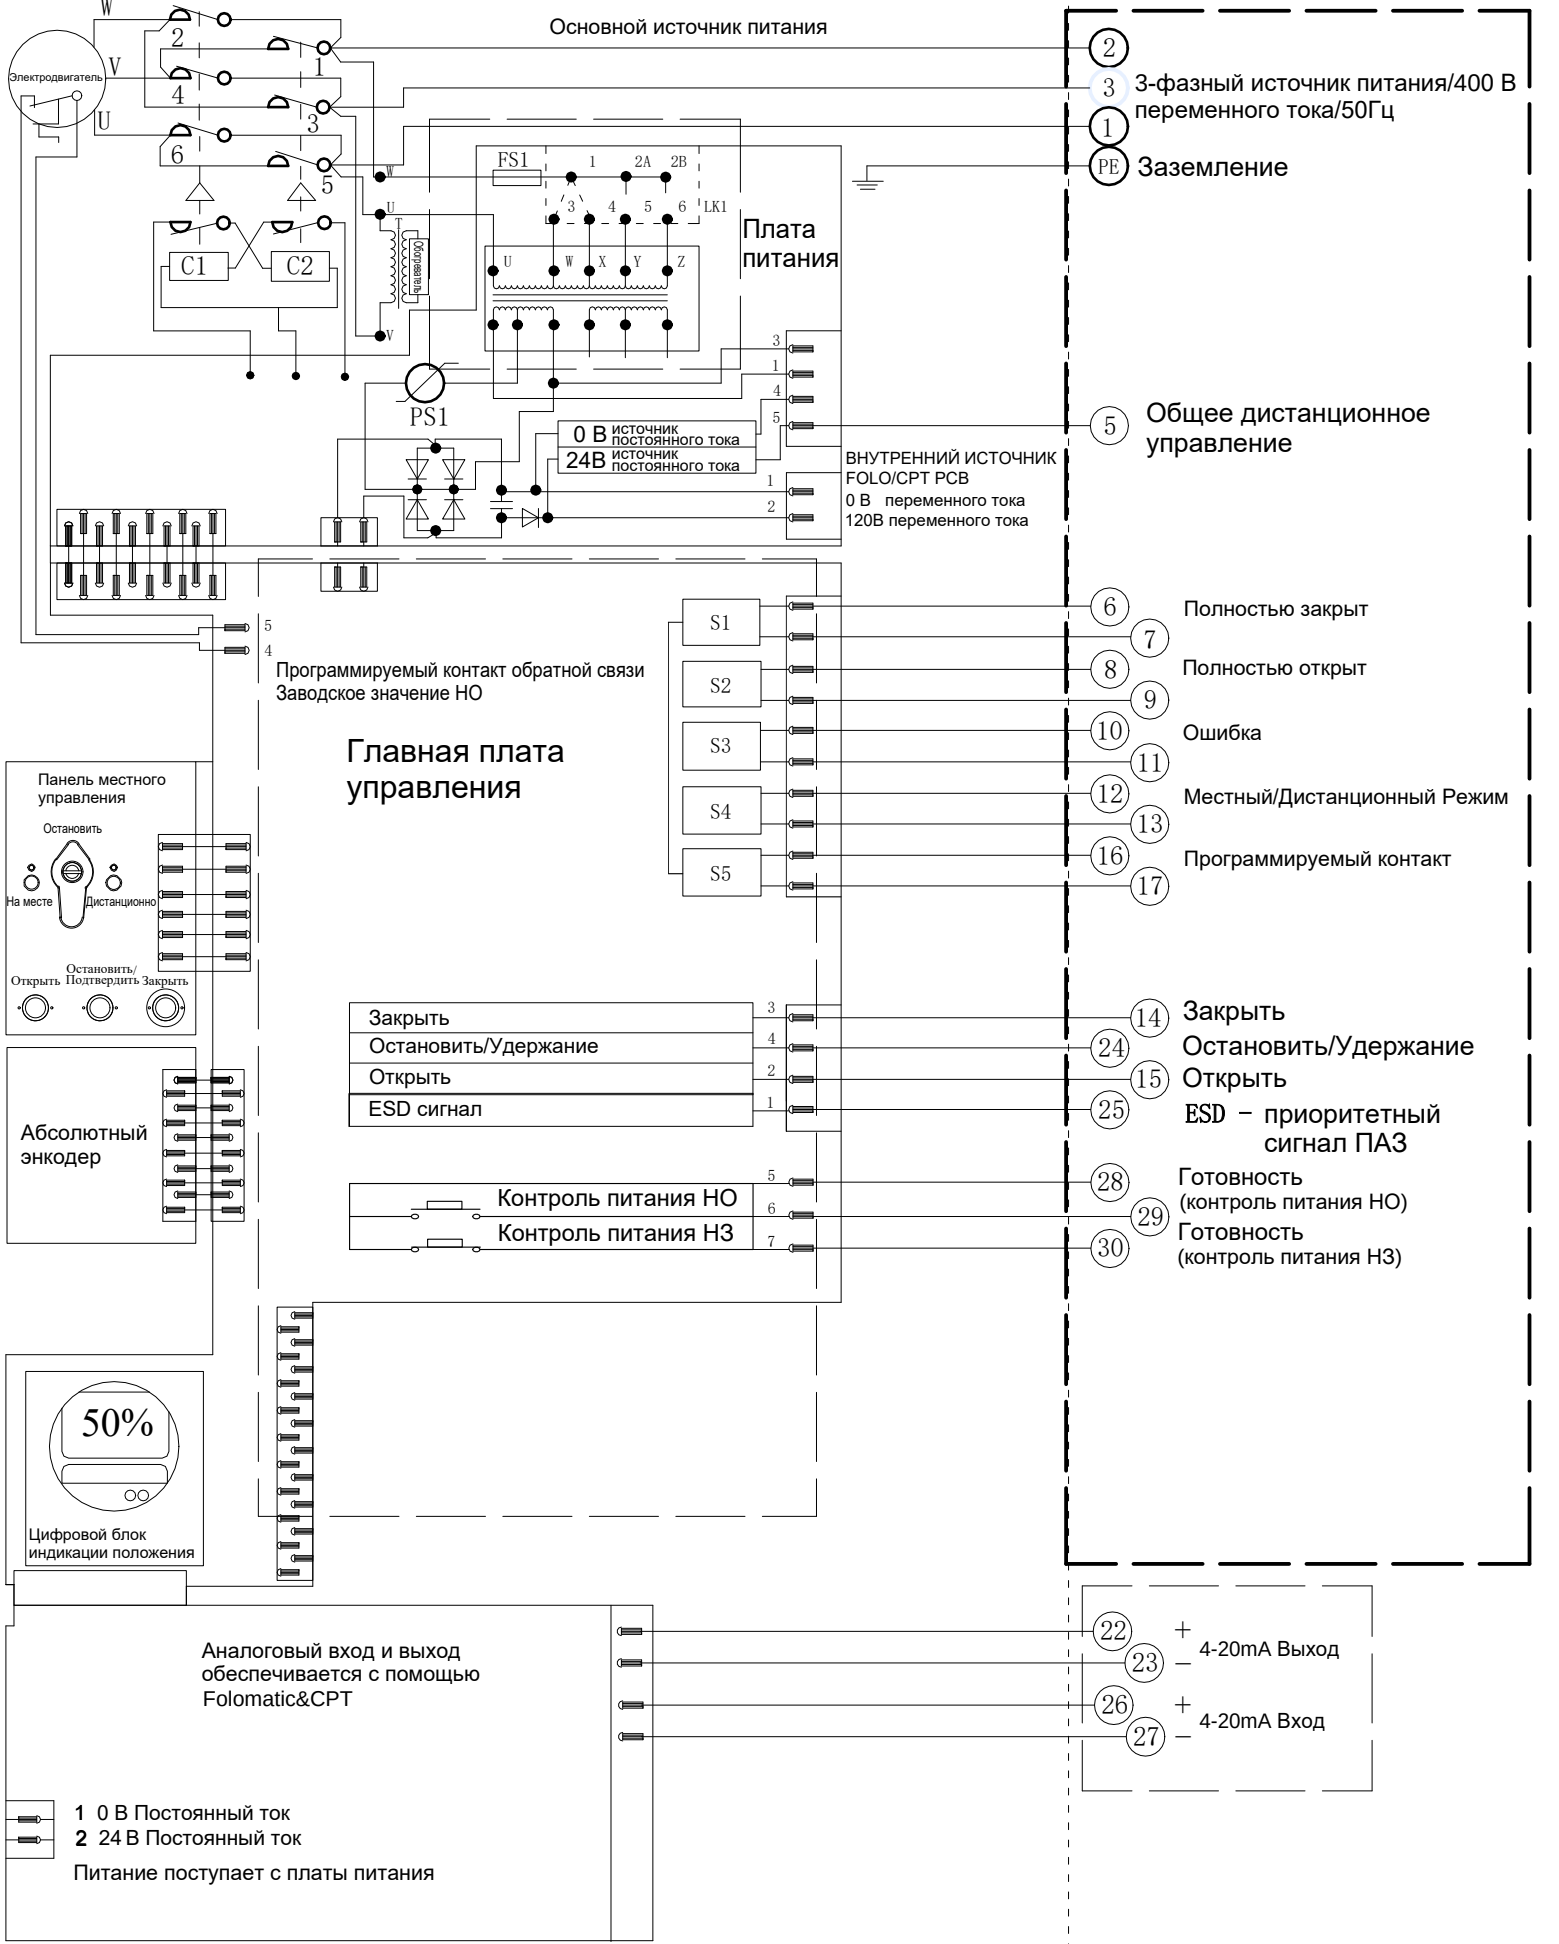

Электрическая схема
№4-400-24-6-N-1
Серия SAL

Схема подключения SAL (400В 4-20)

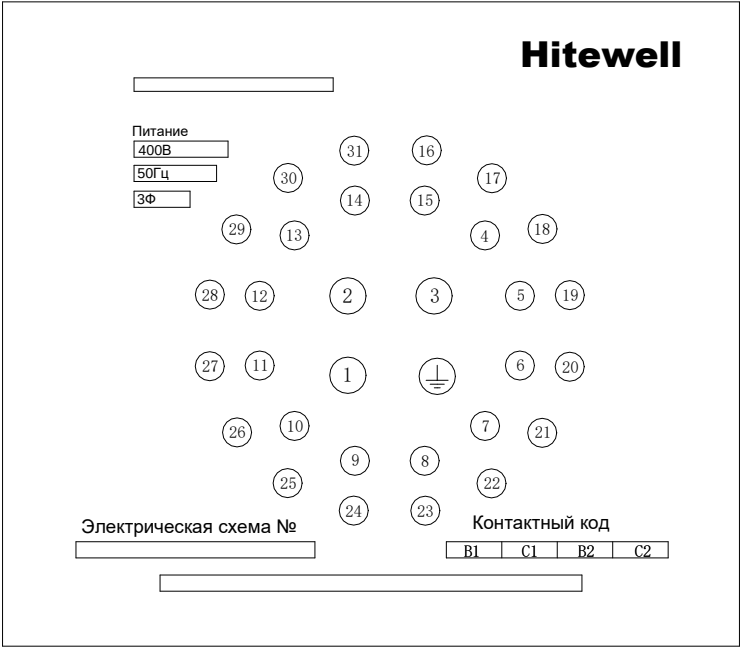

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
		⊥
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Заккрыть		①4
Открыть		①5
Удержание/Остановить		②4
Контроль питания НО		②8
Контроль питания НЗ		②9
Внутри привода		③0
		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
		⑬
		⑬
Программируемый контакт (S5)		⑬
		⑬
+ 4-20mA Выход		②2
-		②3
+ 4-20mA Вход		②6
-		②7