



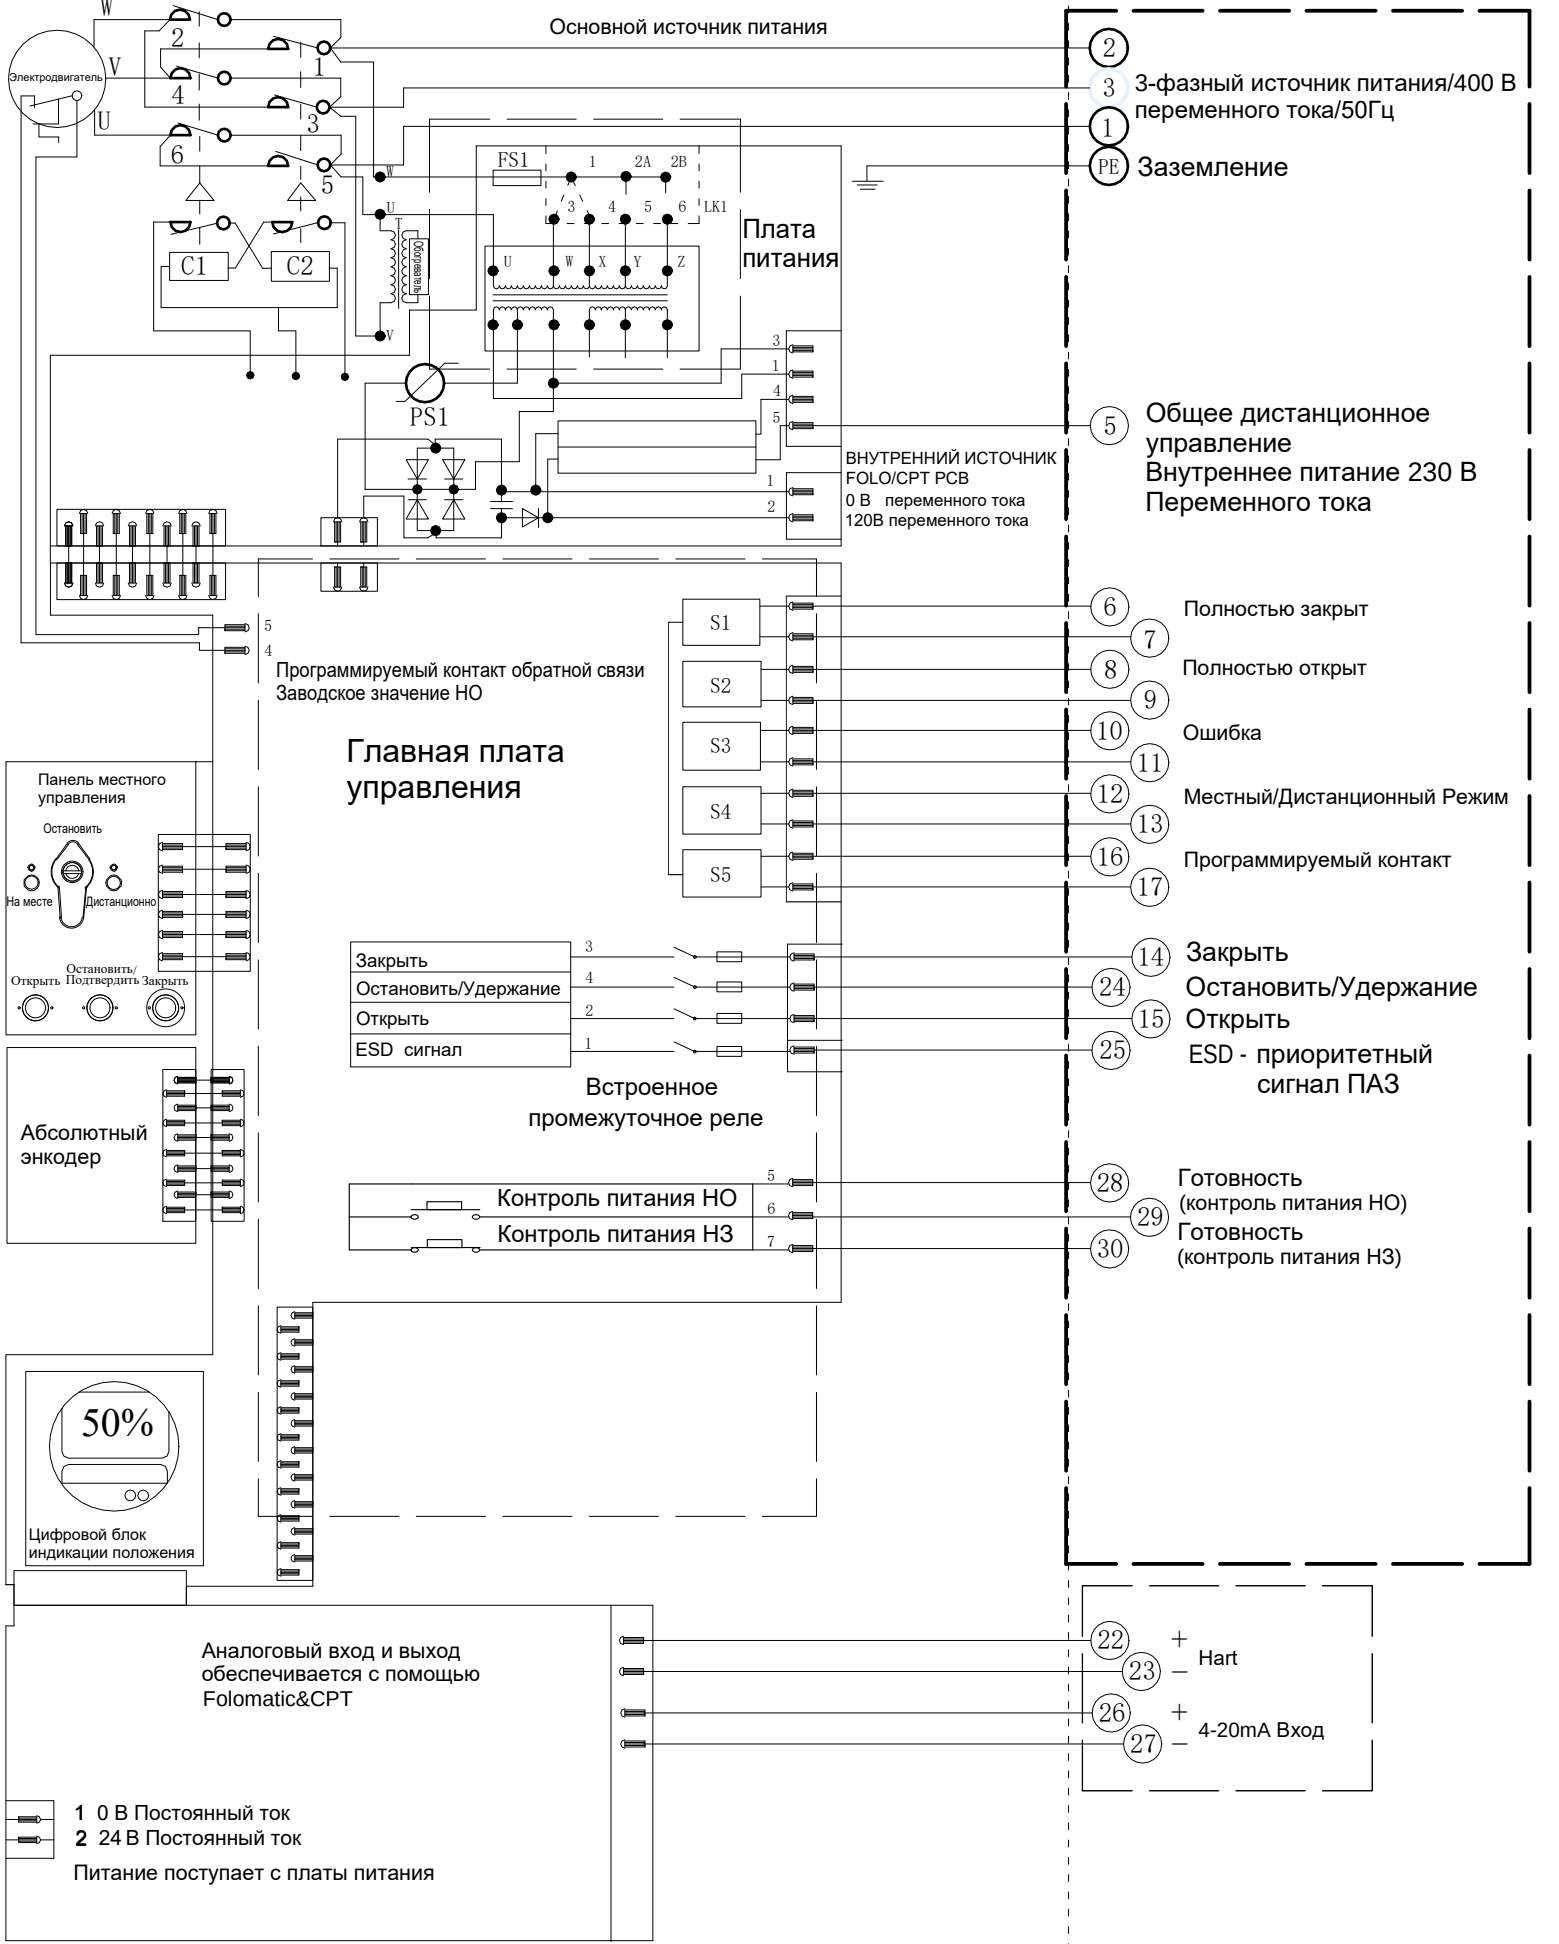

Электрическая схема
№4-400-230-6-HR-2
Серия SAL

Схема подключения SAL (400В 4-20 +Hart)

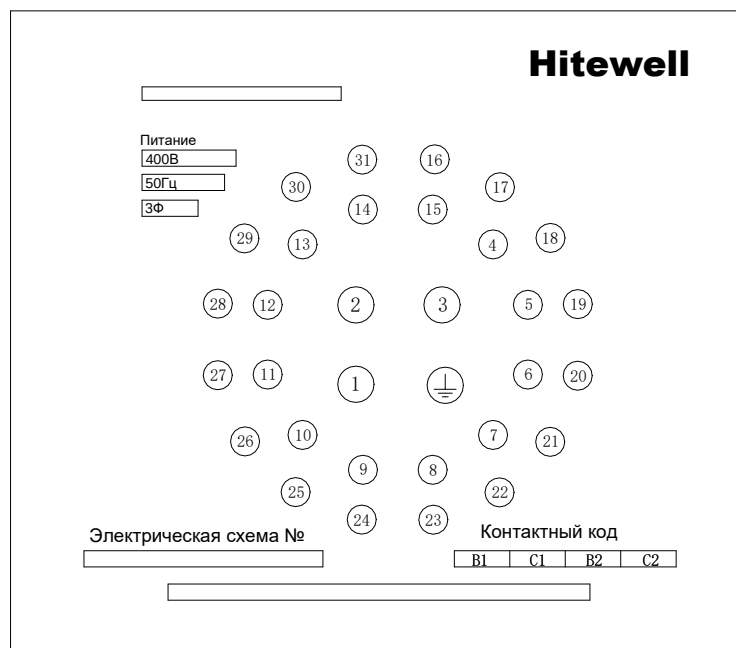

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	①4
Открыть	①5
Остановить/Удержание	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
+	②2
- Hart	②3
+	②6
- 4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑬
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬
	⑬