



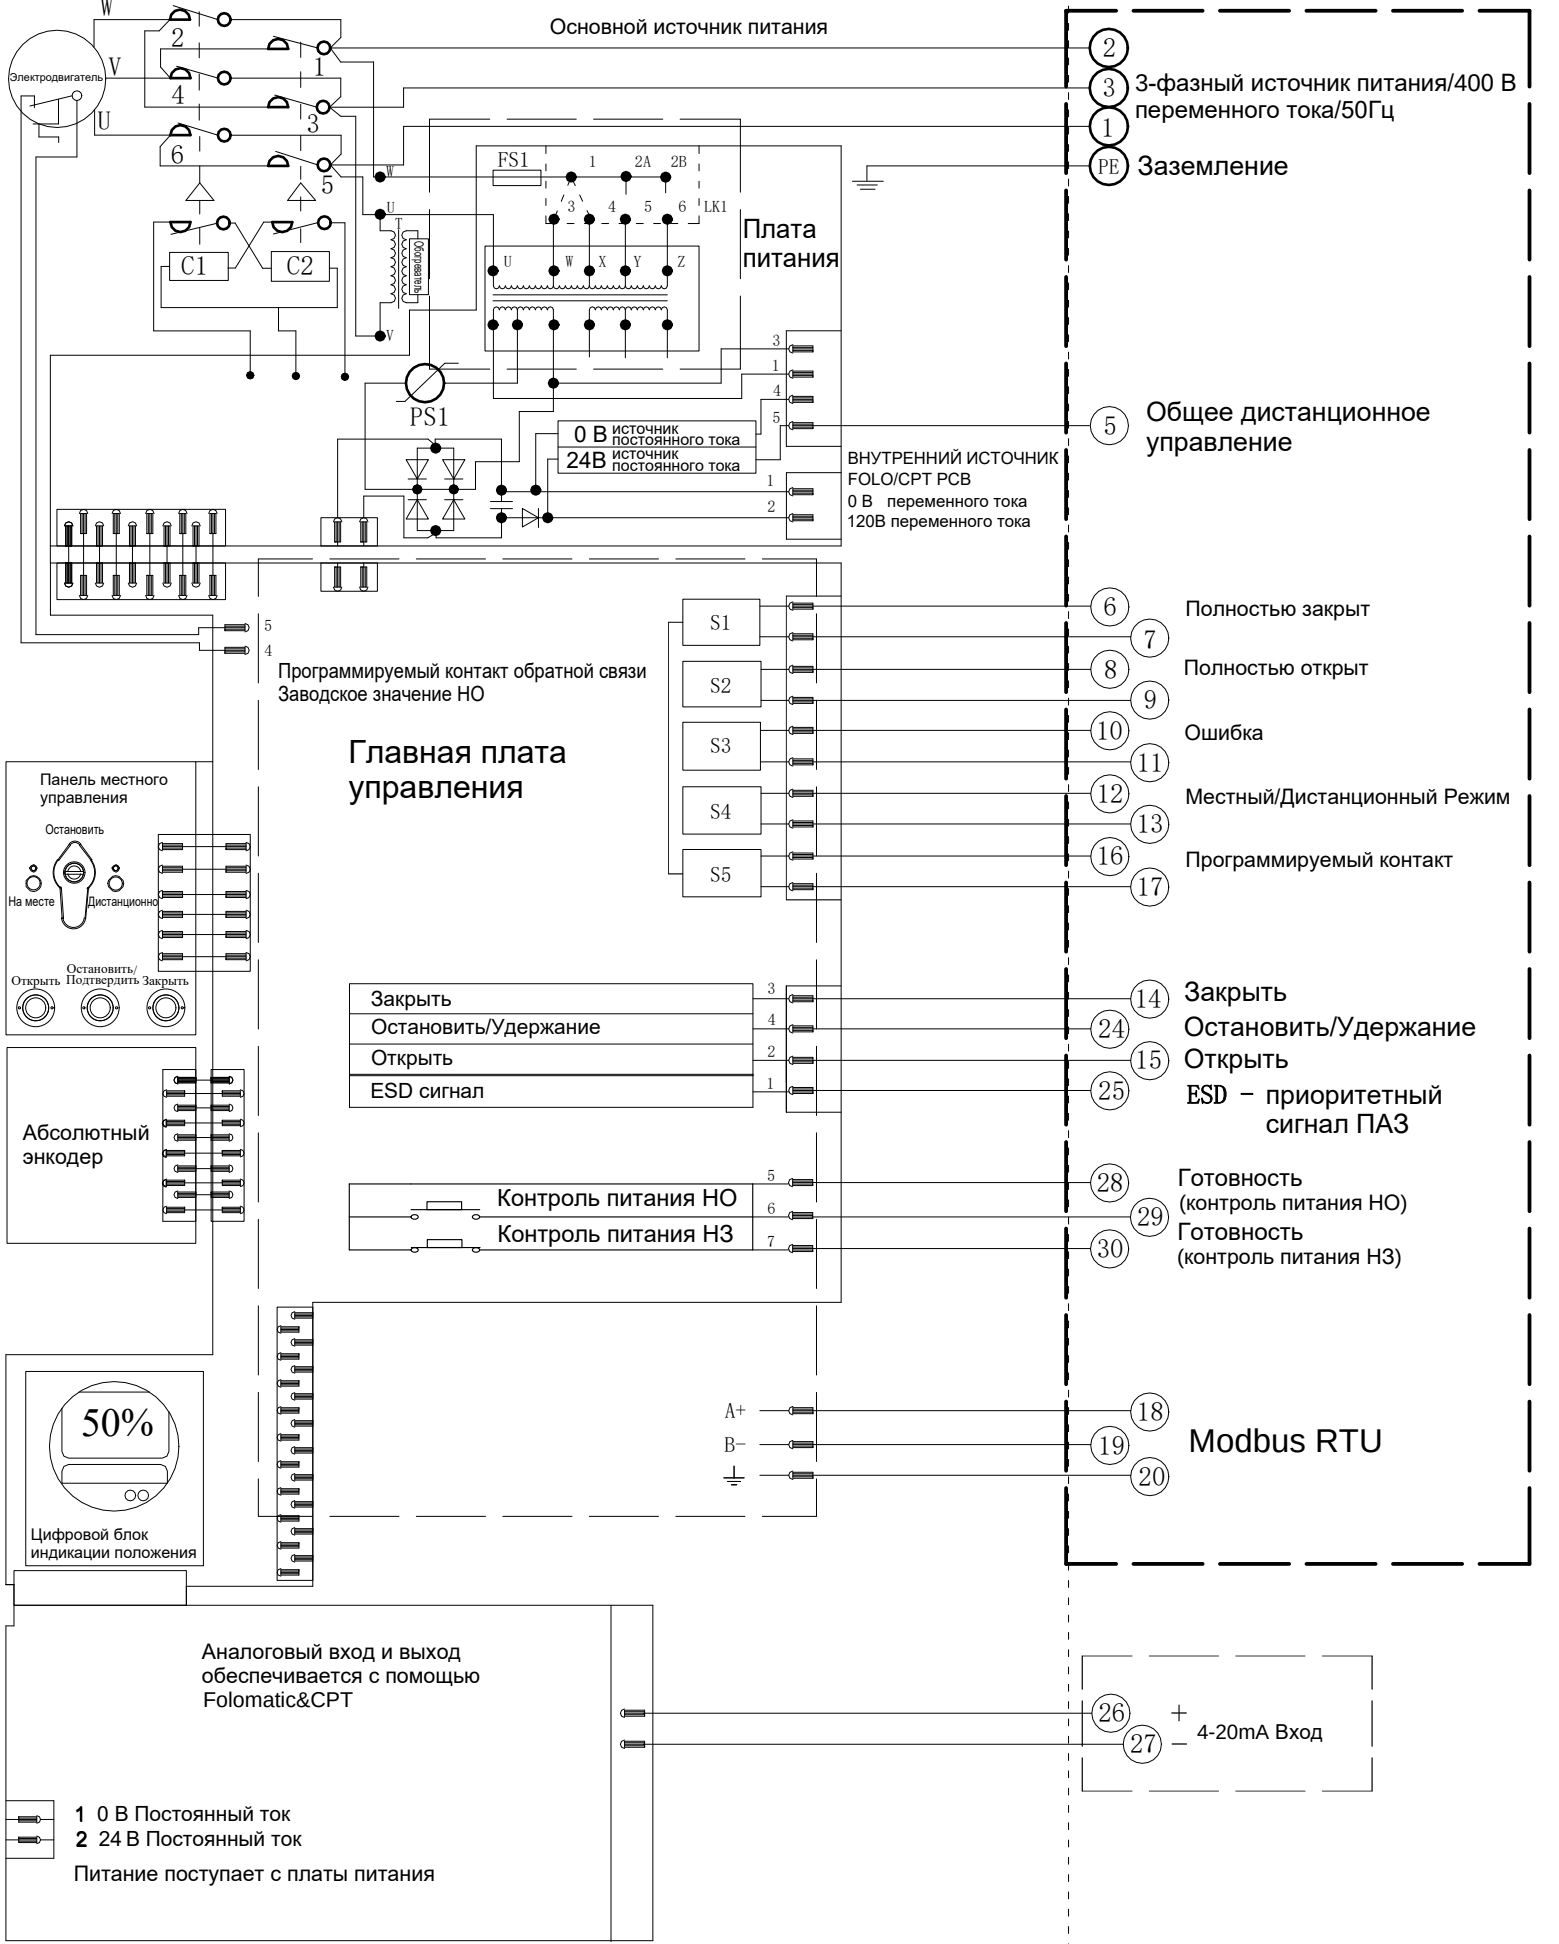

Электрическая схема
№4-400-24-6-MR-2
Серия SAL

Схема подключения SAL (400В 4-20 +Modbus RTU)

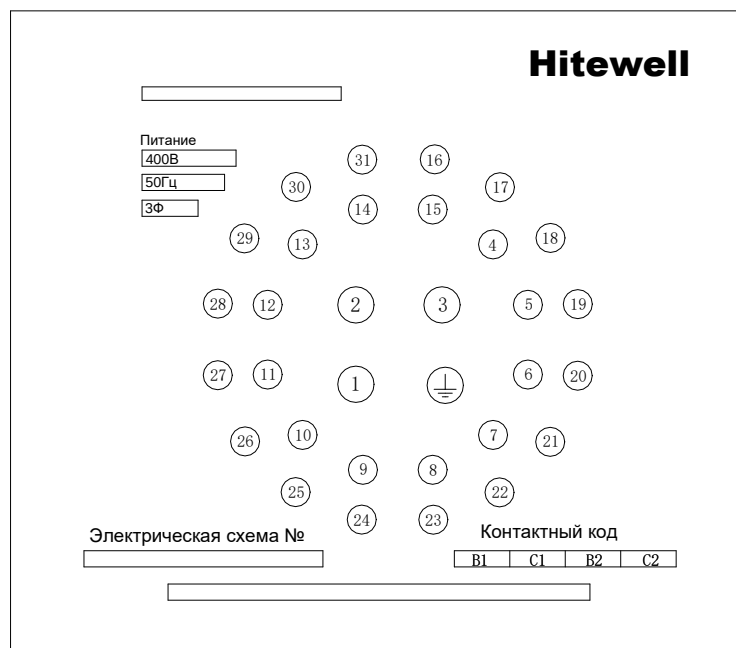

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закрыть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
Контроль питания НО	10
Контроль питания НЗ	11
Внутри привода	12
4-20mA Вход	13
	14
Полностью закрыт (S1)	15
	16
Полностью открыт (S2)	17
	18
Ошибка (S3)	19
	20
Местный/дистанционный (S4)	21
	22
Программируемый контакт (S5)	23
	24
A+ Modbus RTU	25
B-	26
	27
	28
	29
	30
	31

Hitewell

№ 4-400-24-6-MR-2